

Dossier de prélèvements de lingettes surfaceutique pendant travaux

Bases vie Aile Museum – MOE / Aile Museum – Compagnons /
Algeco – Cougnault – Compagnons et GHV

GARE SNCF PARIS AUSTERLITZ

85 QUAI D'AUSTERLITZ

75013 PARIS



Date de création du dossier : 10 Aout 2021

A partir des documents transmis par : le donneur d'ordre

Nom de l'opérateur : Jean-Charles BALTIMORE

Rapport de contrôle plomb d'empoussièremment surfacique sur supports, sol et mobiliers avant travaux

Code du travail, art. L. 4121-1 à 3, L. 4531-1 et D. 4152-10 – R. 4412-40 et R. 4412-59
Méthodologie et seuil de concentration de plomb définis par l'arrêté du 12 mai 2009 (Contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'article L. 1334-2 du Code de la Santé Publique) et la norme NF X 46-032 « Diagnostic plomb – Méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol »
Guide INRS ED 909 : intervention sur les peintures contenant du plomb – Prévention des risques professionnels
Méthodologie test de mesure du plomb dans les poussières sur support.

Désignation du bien	Adresse : Gare d'Austerlitz 85 Quai d'Austerlitz– 75013 PARIS	Etages : RDC, R+2, Type ERP: Gares bailment transit N° UT : NC N° cadastral : NC	
Description générale	Gare d'Austerlitz Prélèvements de lingettes à l'intérieur et extérieurs de la gare en cours de chantier de rénovations : Bâtiments : Bases vie Aile Museum – MOE / Aile Museum – Compagnons Algeco – Cougnault – Compagnons et GHV		
Propriétaire ou exploitant	SNCF Gares et CONNEXIONS 16 Avenue d'Ivry 75013 75013 PARIS		
CHSCT	Sans objet		
Commanditaire	SNCF Gares et CONNEXIONS 16 Avenue d'Ivry 75013 75013 PARIS	Références S.O.	Lettre de commande du : Cahier des charges : S.O.
Diagnostiqueur	Nom, prénom : BALTIMORE Jean-Charles N° certificat de qualification : DTI2147 Date d'obtention : 25/09/2017 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : DEKRA CERTIFICATION - 5, avenue Garlande - 92220 BAGNEUX Compagnie d'assurance : AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE - 4 rue Jules Lefèvre 75426 PARIS CEDEX N° de contrat d'assurance et date de validité : XFR0050627LI du 01/01/2021 au 31/12/2021 XFR0048625FI du 01/01/2021 au 31/12/2021		
Laboratoire d'analyse	SGS - ZI Saint GUENAUULT 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91031 EVRY CEDEX Accréditation : COFRAC N° 1-6446 – Tel : 01 69 36 72 72		
Date du diagnostic 10-08-2021	Accompagnateur : Néant Assistant DEP Pôle Travaux	Date du rapport 11-08-2021	

Ce rapport original de pages ne peut être reproduit sans notre autorisation et ne peut être utilisé de façon partielle.

Diagnostiqueur : Mr Jean-Charles BALTIMORE

Nota : Le technicien ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS	1
2. CONDITIONS DE REALISATION	2
3. RESULTATS DETAILLES.....	4
4. PLANS / CROQUIS	15
ANNEXE 1 : PROCES VERBAUX D'ANALYSE	Erreur ! Signet non défini.

1. CONCLUSIONS

1 – 1 : conclusion méthode norme en vigueur :

Les mesures d'empoussièrement surfacique au sol n'ont pas révélés la présence de poussières avec présence de plomb supérieure à 1000 µg/m².

2. CONDITIONS DE REALISATION

2.1 Locaux visités et non visités

Liste des locaux non visités	Motif ayant empêché la visite
Tout autre excepté ceux cités dans le rapport	Néant

2.2 Méthodologie

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux et les travaux prévus

- Travaux : Travaux sur la toiture de la gare à proximité du bâtiment Transit.
Par local, on entend toute pièce et par extension : appentis, placards, couloirs, halls d'entrée, paliers, parties de cage d'escalier situées entre deux paliers. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
- Locaux, méthode :
L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.
Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le nom de chaque local.

2.2.1 Méthode de Prélèvement des poussières présentes au sol

(Application arrêté du 12 Mai 2009 et norme NFX 46-032)

Les prélèvements de poussières sont réalisés suite au nettoyage à l'issue des travaux, après un délai d'une heure. Un échantillon est prélevé dans chaque local traité à l'endroit du sol le plus approprié, en fonction des unités de diagnostics ayant fait l'objet de travaux. En cas de revêtements de sol de natures différentes pour un même local, un échantillon est prélevé pour chaque revêtement.

Le prélèvement des poussières au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb. La lingette est passée sur la surface délimitée au moins 2 fois, dont la seconde perpendiculairement à la première, et ce, en utilisant au fur et à mesure, chaque face de la lingette afin de recueillir le maximum de poussière.

Une fois le prélèvement réalisé, la lingette est placée dans un flacon en matériau exempt de plomb et incassable, de taille adaptée à la lingette. Le flacon est ensuite refermé hermétiquement et étiqueté en précisant le numéro d'échantillon, l'adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation du prélèvement.

Toutes les précautions d'hygiène sont prises pour éviter l'interférence ou la contamination du prélèvement.


Analyse de la concentration en plomb par un laboratoire compétent

Le plomb des poussières est dosé après extraction acide (acide chlorhydrique 0,15 N) et action mécanique (agitation manuelle puis 15 minutes dans une cuve à ultrasons) puis après contact 24 heures. Les résultats sont exprimés en microgrammes par mètre carré de surface. Par analogie à l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle après travaux en présence de plomb, **un prélèvement est déclaré positif lorsque sa teneur en plomb est strictement, supérieure à 1000 µg/m²**

2.3 Documents fournis par le client ou disponibles le jour de la visite

Les documents suivants nous ont été remis par le propriétaire (ou son mandataire) :

- Plans et localisations des prélèvements antérieurs
- Plan de prévention / ICP

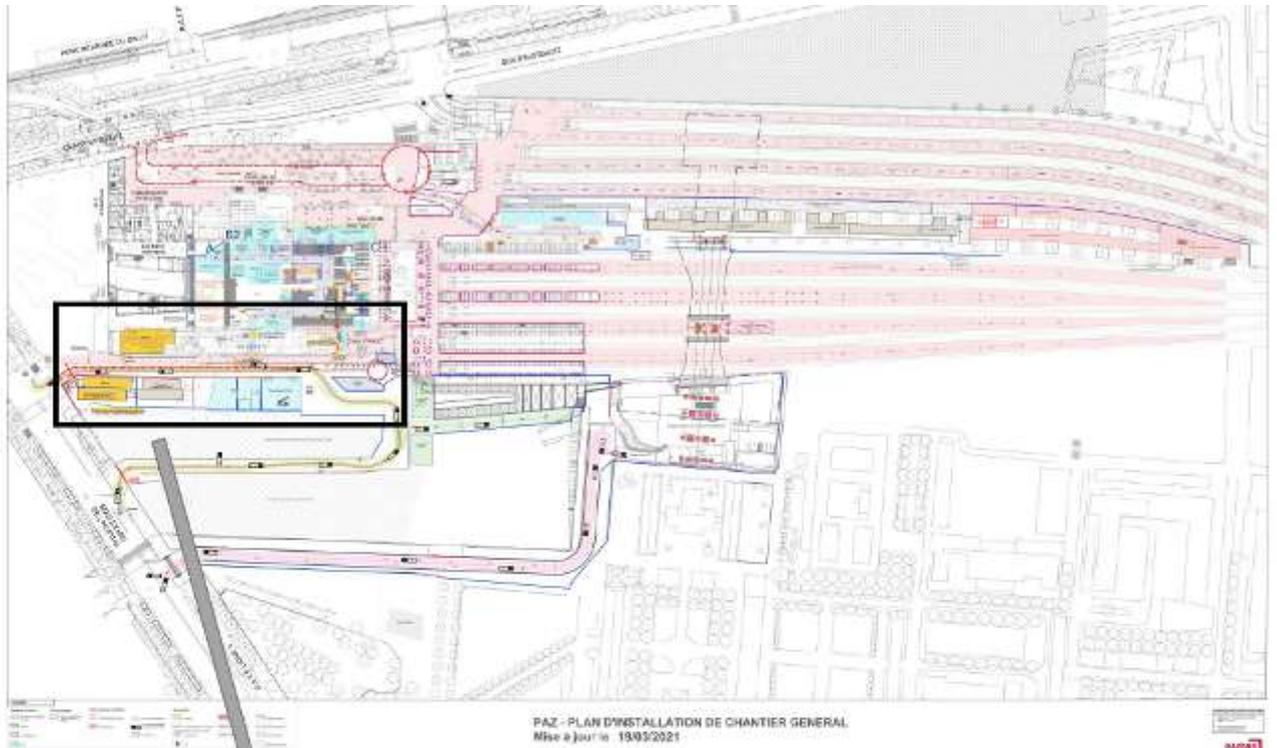


Base-vie - Aile Museum - MDE

Base-vie - Aile Museum - Compagnons

Base-vie - Aile Museum - Encadrants

Base-vie - Algeco - Compagnons


Base-vie - Cougnault - Compagnons

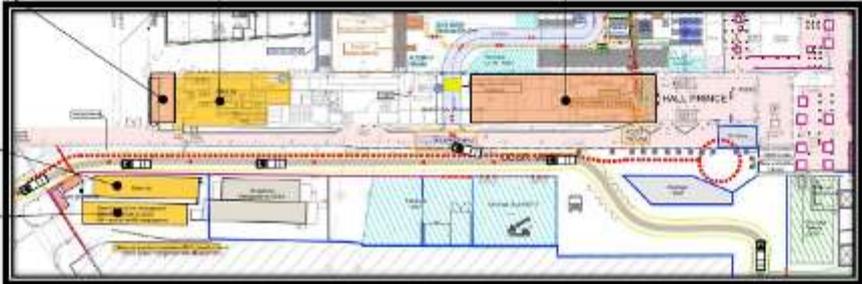

3. RESULTATS DETAILLES

LOCAL	N° de lot de fabrication de la lingette	N° du prélèvement de poussière	Résultats en $\mu\text{m} / \text{m}^2$	Visuel	Zone Public ou travailleur
		TEST	<200,00 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		
BASE VIE ALGECO COMPAGNONS					
Base vie, sur le sol Lino	N° de LOT 07749191223	PB01	<200,00 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Travailleur
Base vie, sur le sol Lino	N° de LOT 07749191223	PB02	<200,00 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Travailleur
Base vie, sur le sol lino	N° de LOT 07749191223	PB217	<200,00 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Travailleur
Base vie, sur le sol Lino	N° de LOT 07749191223	PB04	<200,00 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Travailleur
Base vie, sur le sol lino	N° de LOT 07749191223	PB215	<200,00 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Travailleur

Base vie, sur le sol lino	N°de LOT 07749191223	PB216	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie, sur le sol Lino	N°de LOT 07749191223	PB07	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie, sur le sol lino	N°de LOT 07749191223	PB214	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie sur le sol Lino	N°de LOT 07749191223	PB10	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie, sur le sol Lino	N°de LOT 07749191223	PB11	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie, sur le sol Lino	N°de LOT 07749191223	PB12	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie, sur le sol Lino	N°de LOT 07749191223	PB13	<200,00 µg/m ²		Travailleur

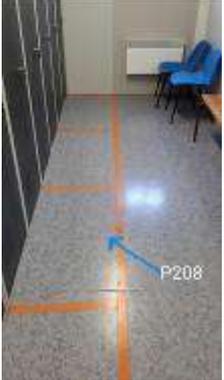BASE VIE COUGNAULT COMPAGNONS					
Base vie annexe, sur le sol Lino	N°de LOT 07749191223	PB207	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie annexe, sur le sol Lino	N°de LOT 07749191223	PB208	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie annexe, sur le sol Lino	N°de LOT 07749191223	PB209	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie projets sur Dalle de sol	N°de LOT 07749191223	PB210	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie projets sur le Lino	N°de LOT 07749191223	PB211	<200,00 µg/m ²		Travailleur

Base vie Cognault Vestiaires Lino	N°de LOT 07749191223	PB212	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie projets sur Vynil	N°de LOT 07749191223	PB213	<200,00 µg/m ²		Travailleur
BASE VIE AILE MUSEUM COMPAGNONS					
Base vie projets sur Vynil	N°de LOT 07749191223	PB17	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Base vie projets sur le Lino	N°de LOT 07749191223	PB201	<200,00 µg/m ²		
Base vie projets, sur le lino	Le frigo n'existe plus	PB19	<200,00 µg/m ²		Travailleur


Base vie projets sur le Lino	N°de LOT 07749191223	PB200	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Vestiaires	N°de LOT 07749191223	PB21	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Palier Bureaux MOE Lino	N°de LOT 07749191223	PB22	<200,00 µg/m ²		Travailleur
BASE VIE AILE MUSEUM ENCADRANT (1^{er} étage) (Hors fonctionnement)					
Lino Lino	N°de LOT 07749191223	PB202	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Dégagement Lino	N°de LOT 07749191223	PB203	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Vestiaires Lino	N°de LOT 07749191223	PB204	<200,00 µg/m ²		Travailleur

Dégagement Lino	N°de LOT 07749191223	PB205	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Bureaux AREP-ARTELIA, sur Lino	N°de LOT 07749191223	PB206	<200,00 µg/m ²		Travailleur
GHV					
Gare d'Austerlitz, sur le carrelage	N°de LOT 07749191223	PB23	<200,00 µg/m ²		Public
Gare d'Austerlitz, sur le carrelage	N°de LOT 07749191223	PB24	<200,00 µg/m ²		Public
Gare d'Austerlitz, sur le bitume Quai 16	N°de LOT 07749191223	PB25	356,00 µg/m ²		Public
Gare d'Austerlitz, sur le carrelage Quai 18	N°de LOT 07749191223	PB26	<200,00 µg/m ²		Public
Gare d'Austerlitz, sur le carrelage devant Quai 21	N°de LOT 07749191223	PB27	<200,00 µg/m ²		Public

Gare d'Austerlitz, dans le chantier sur le sol béton	N° de LOT 07749191223	PB28	520,00 µg/m ²		Travailleur
Gare d'Austerlitz, sur le sol béton	N° de LOT 07749191223	PB29	276,00 µg/m ²		Travailleur
Gare d'Austerlitz, sur le sol béton peint	N° de LOT 07749191223	PB30	452,00 µg/m ²		Travailleur
Gare d'Austerlitz, sur le sol béton brut entrée échafaudage	N° de LOT 07749191223	PB31	732,00 µg/m ²		Travailleur

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

LOCAL	N° de lot de fabrication de la lingette	N° du prélèvement de poussière	Résultats µg/m ²	Visuel	Zone Public ou travailleur
-------	---	--------------------------------	-----------------------------	--------	----------------------------
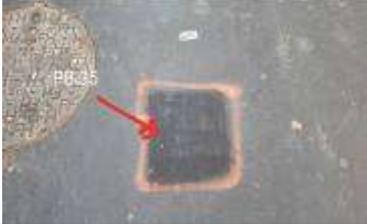
<p>Gare d'Austerlitz, Sortie camion, sol béton</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB32</p>	<p>472,00 µg/m²</p>		<p>Travailleur</p>
<p>Gare d'Austerlitz, Bureau, sol carrelage</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB33</p>	<p><200,00 µg/m²</p>		<p>Travailleur</p>
<p>Gare d'Austerlitz, Passerelle, sol béton</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB34</p>	<p><200,00 µg/m²</p>		<p>Travailleur</p>
<p>Gare d'Austerlitz, Chantier revêtement noir</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB35</p>	<p><200,00 µg/m²</p>		<p>Travailleur</p>
<p>Gare d'Austerlitz, Accès Metro, sol enrobés</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB36</p>	<p>240,00 µg/m²</p>		<p>Public</p>

<p>Gare d'Austerlitz, Hall muséum, sol carrelage</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB37</p>	<p><200,00 µg/m²</p>		<p>Public</p>
<p>Gare d'Austerlitz, Centre transit, carrelage</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB38</p>	<p><200,00 µg/m²</p>		<p>Public</p>
<p>Gare d'Austerlitz, Devant Salle attente, carrelage</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB39</p>	<p><200,00 µg/m²</p>		<p>Public</p>
<p>Gare d'Austerlitz, Bureau sécurité gare, parquet</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB40</p>	<p><200,00 µg/m²</p>		<p>Travailleur</p>
<p>Gare d'Austerlitz, Dalle A2, revêtement goudronné</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB41</p>	<p><200,00 µg/m²</p>		<p>Public</p>
<p>Gare d'Austerlitz, Zone coupure, devant Algéco</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB42</p>	<p><200,00 µg/m²</p>		<p>Travailleur</p>

Gare d'Austerlitz, Hall seine, carrelage	N°de LOT 07749191223	PB43	<200,00 µg/m ²		Public
Gare d'Austerlitz, Porte billetterie, carrelage	N°de LOT 07749191223	PB44	<200,00 µg/m ²		Public
interstitiel, Chantier, sol en béton	N°de LOT 07749191223	PB45	640,00 µg/m ²		Travailleur
Chantier sol en béton	N°de LOT 07749191223	PB47	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Chantier sol en béton	N°de LOT 07749191223	PB48	<200,00 µg/m ²		Travailleur
Gare d'Austerlitz, sur le sol lino Lift Zone A	N°de LOT 07749191223	PB218	480,00 µg/m ²		Travailleur

<p>Gare d'Austerlitz, sur le sol lino Palier accès 16^{ème} étage Zone A</p>	<p>N°de LOT 07749191223</p>	<p>PB219</p>	<p>728,20 µg/m²</p>			<p>Travailleur</p>
--	---------------------------------	--------------	------------------------------------	--	---	--------------------

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Nota : Les poignées de portes, four et frigo n'ont pas été relevées sur une surface de 0.1 m², mais la valeur à prendre en compte est microgramme support (µg/support)

4. PLANS / CROQUIS



Plan de localisation des prélèvements

Gestion du risque Plomb


- BASES VIE -

STATUT DOCUMENT	A jour au ↻	DESTINATAIRES :	REFERENCE	PAZ-GHV-Plan de localisation des analyses MOA/Base vie-V1	REDACTEUR :
DATE DE DIFFUSION	20/07/2021	AREP – PARVIS	VERSION	03	Hugues HARTMANN


LEGENDE

Symbole	Type de prélèvement	Commanditaire	Rythme	Jour	Opérateur
	Prélèvement lingette (campagne initiale)	MOA	Hebdomadaire	Mardi	DEKRA
	Prélèvement lingette sur plaque verre 0.1 m ²	MOA	Hebdomadaire	Mardi	DEKRA
	Mesure d'ambiance	MOA	Mensuelle	A définir	???
	Prélèvement lingette au sol (complément)	MOA	Hebdomadaire	Mardi	DEKRA

PAZ – BASE VIE – Aile Museum – MOE – Plan de localisation des analyses MOA

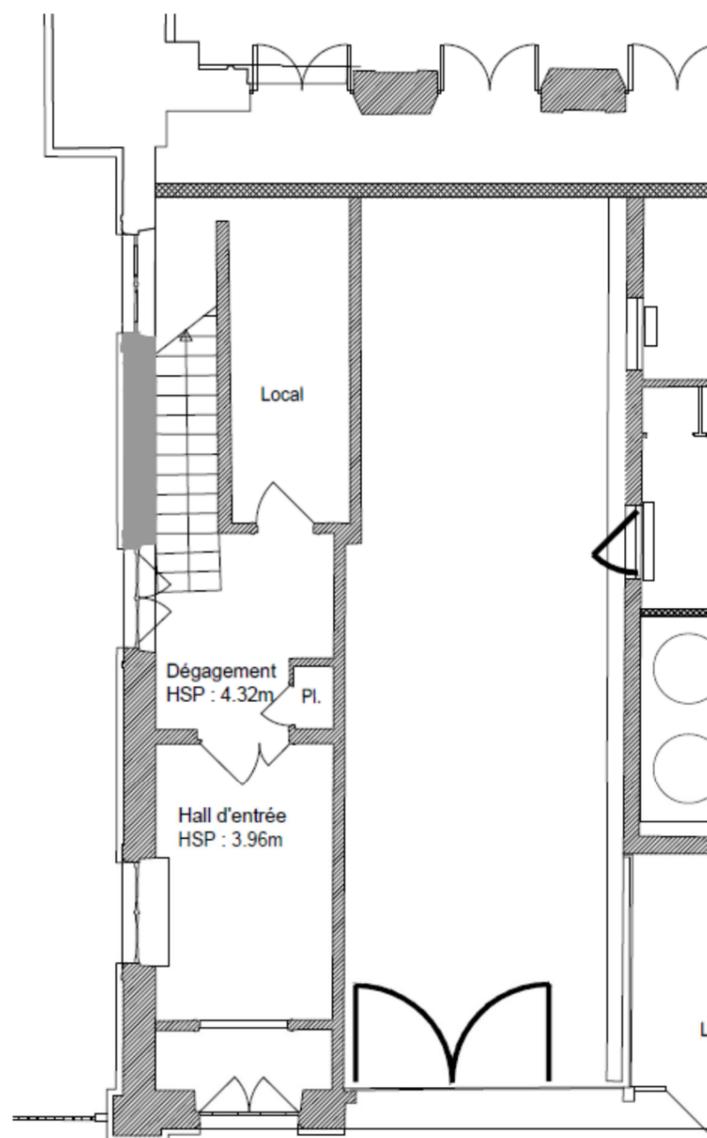


Rez de chaussée

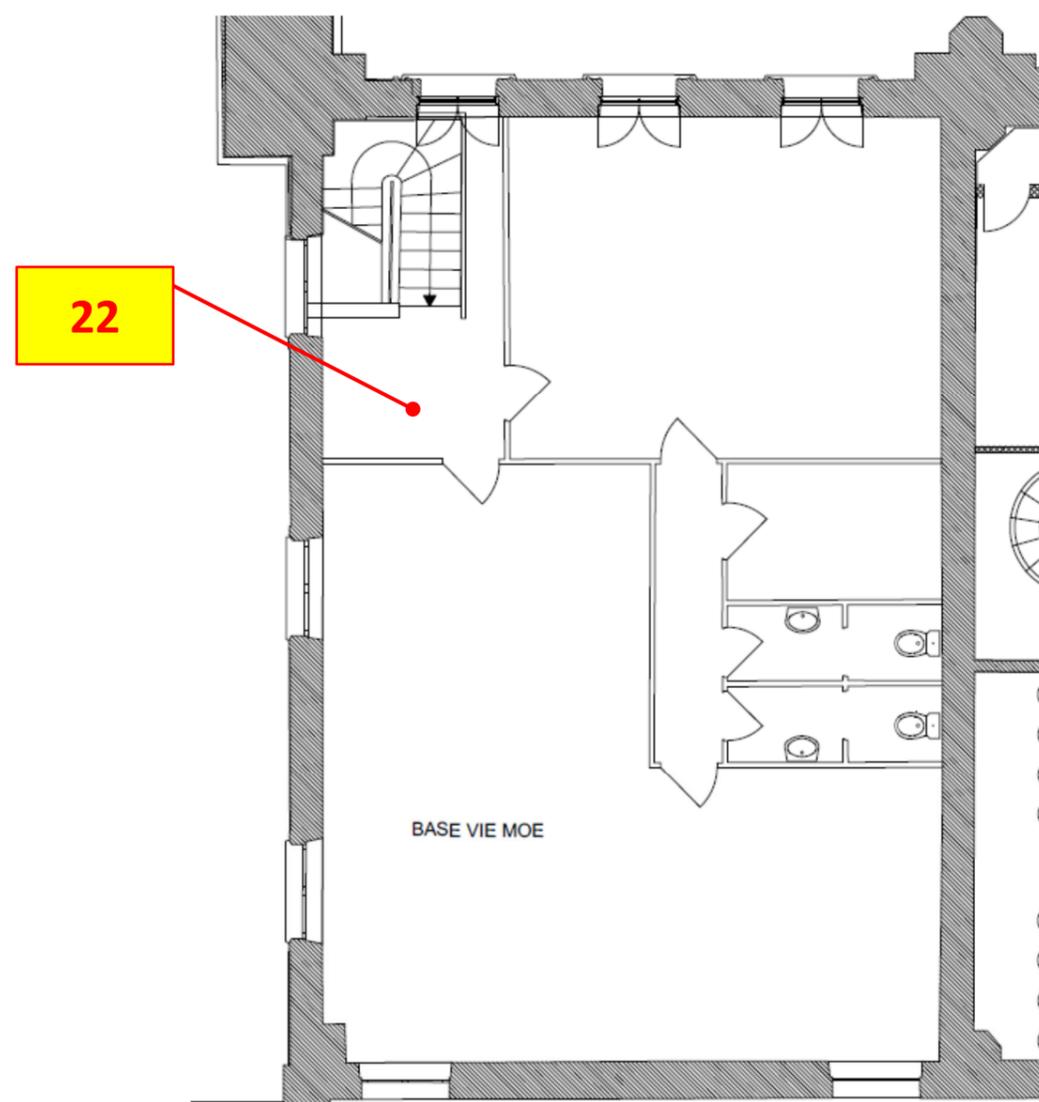


1^{er} étage

PAZ – BASE VIE – Aile Museum – Compagnons – Plan de localisation des analyses MOA 1-3

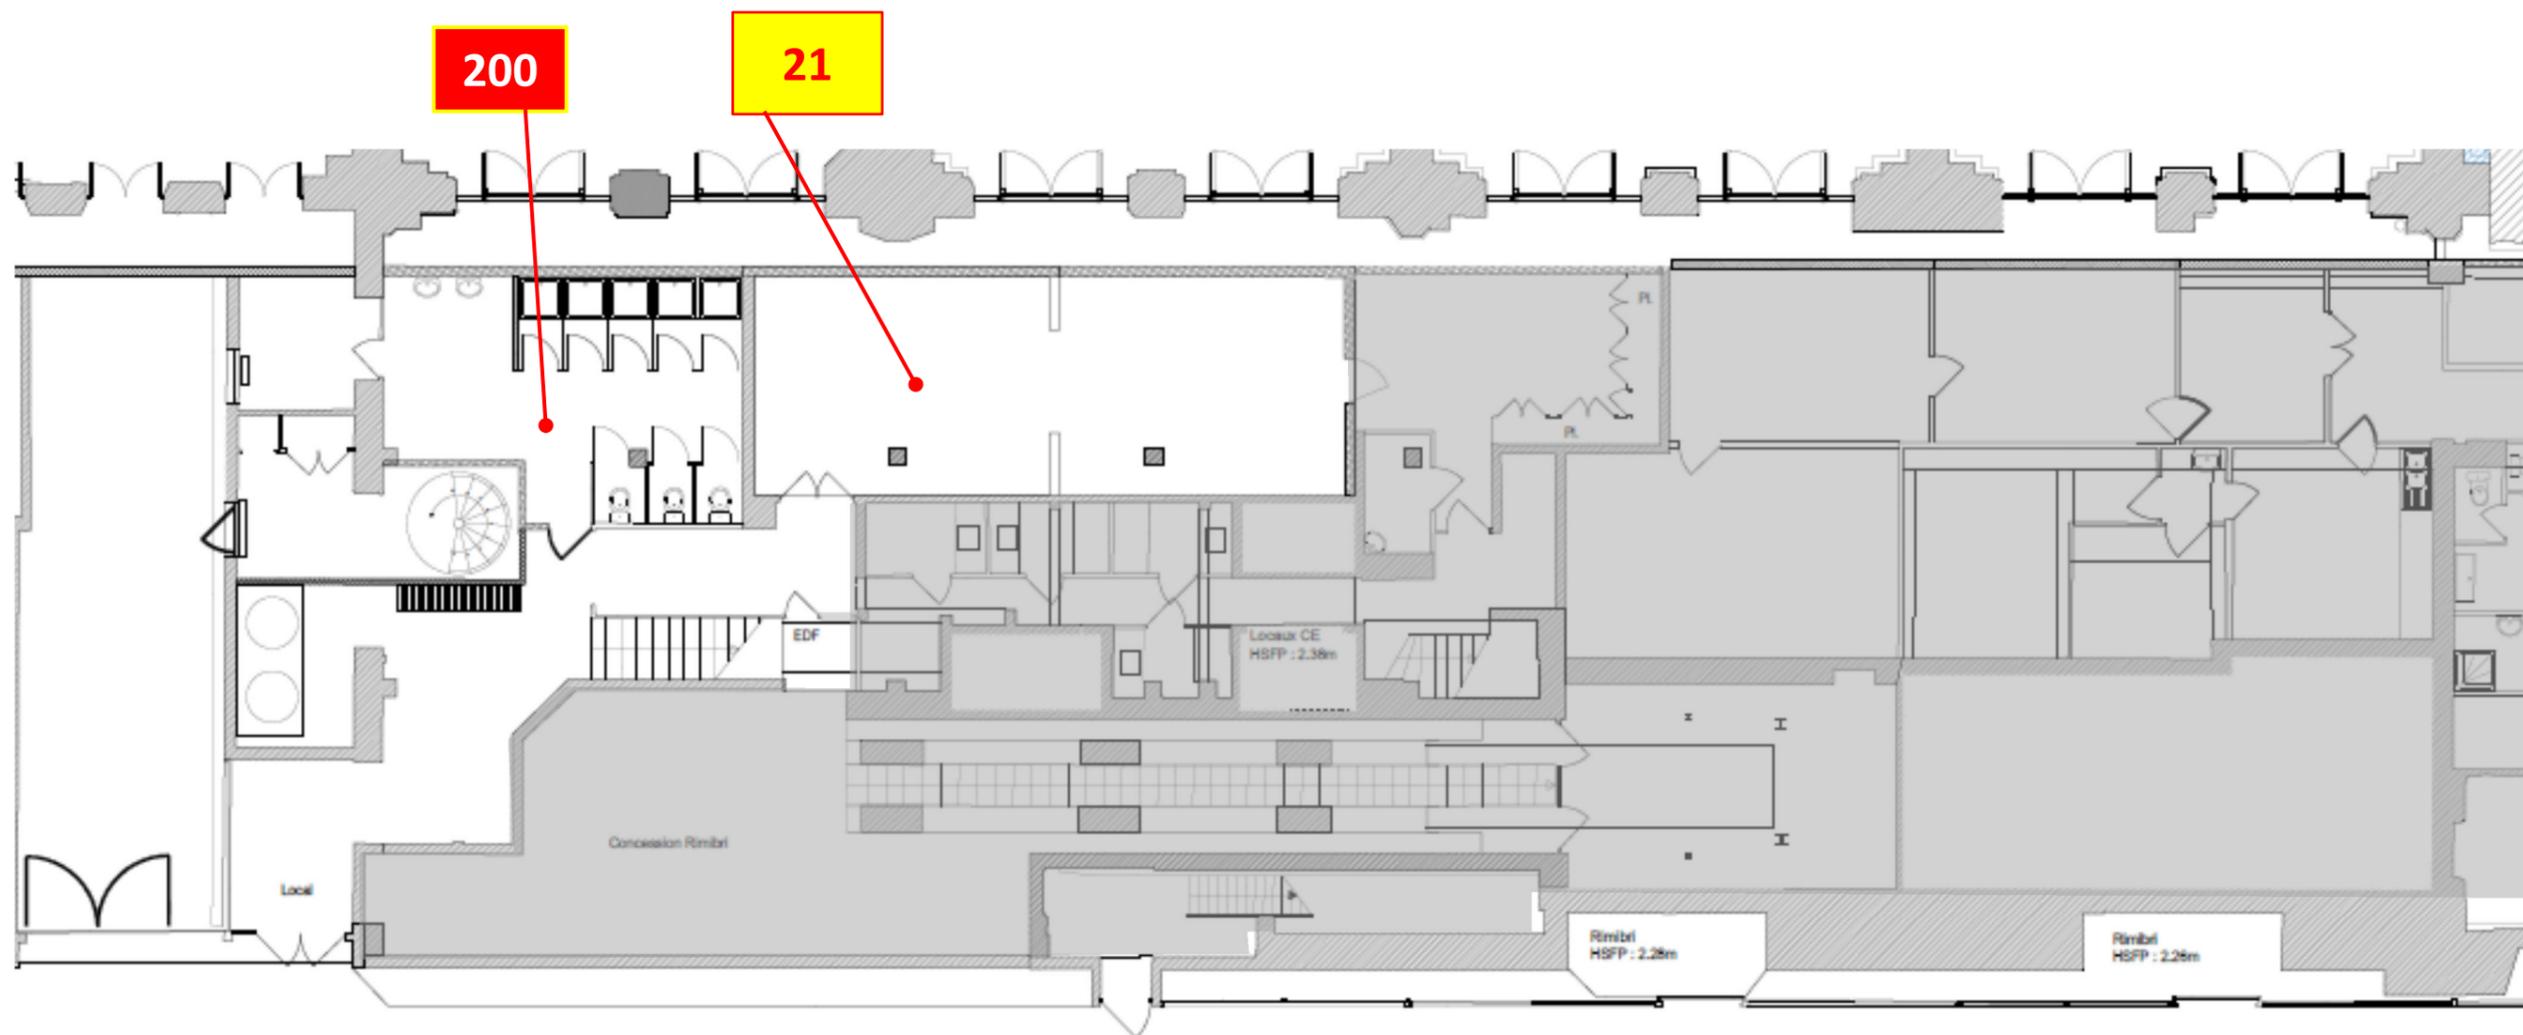


Rez de chaussée

PAZ – BASE VIE – Aile Museum – Compagnons – Plan de localisation des analyses MOA 2-3

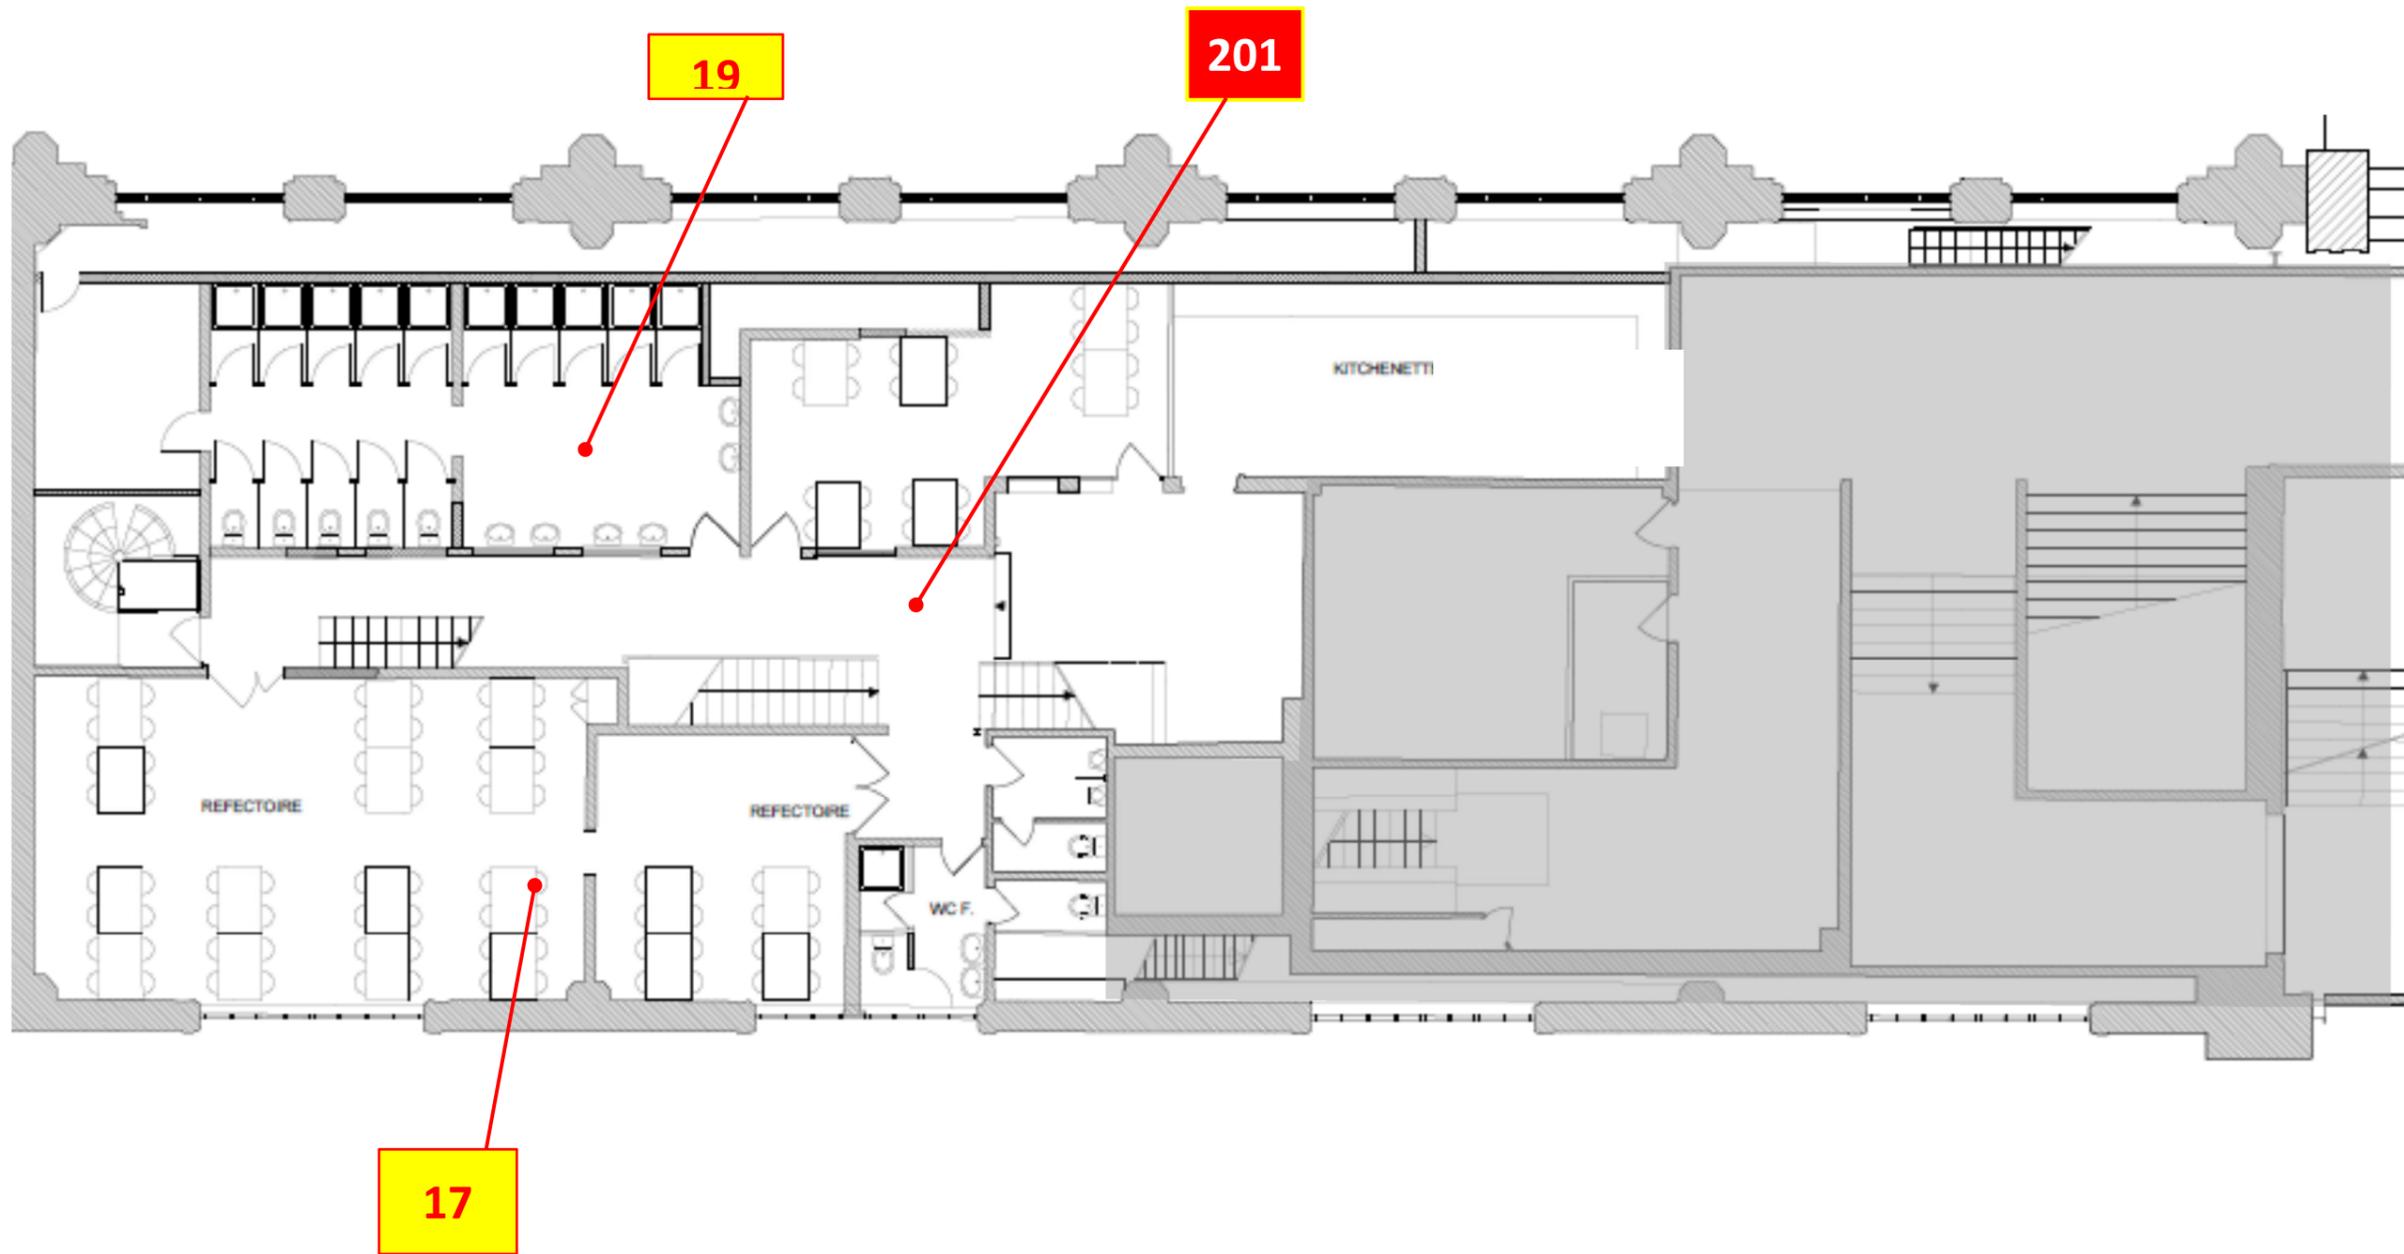



1er étage

PAZ – BASE VIE – Aile Museum – Encadrant – Plan de localisation des analyses MOA

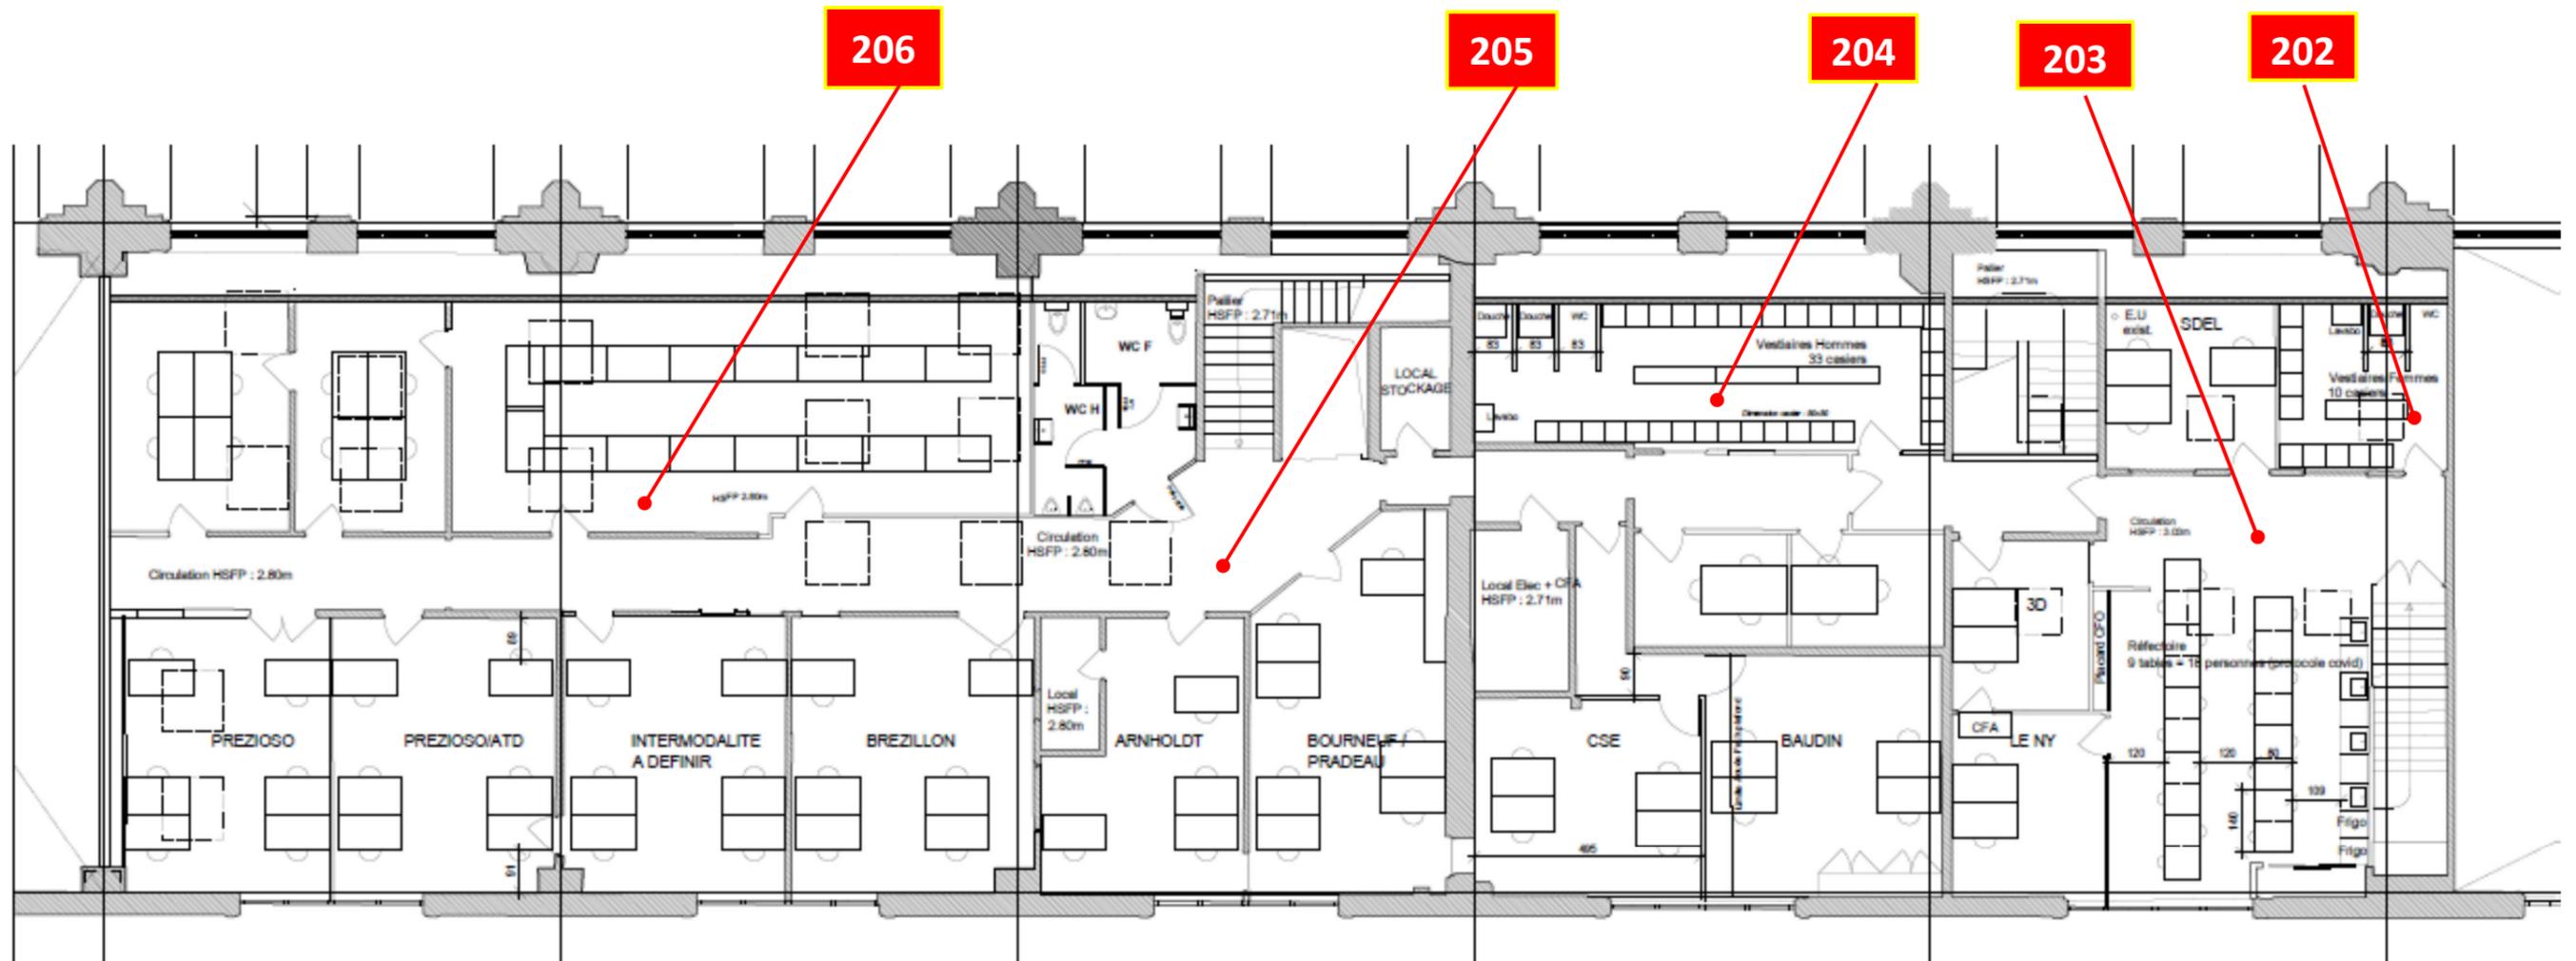


1er étage


PAZ – BASE VIE – Algeco – Compagnons – Plan de localisation des analyses MOA 1-2

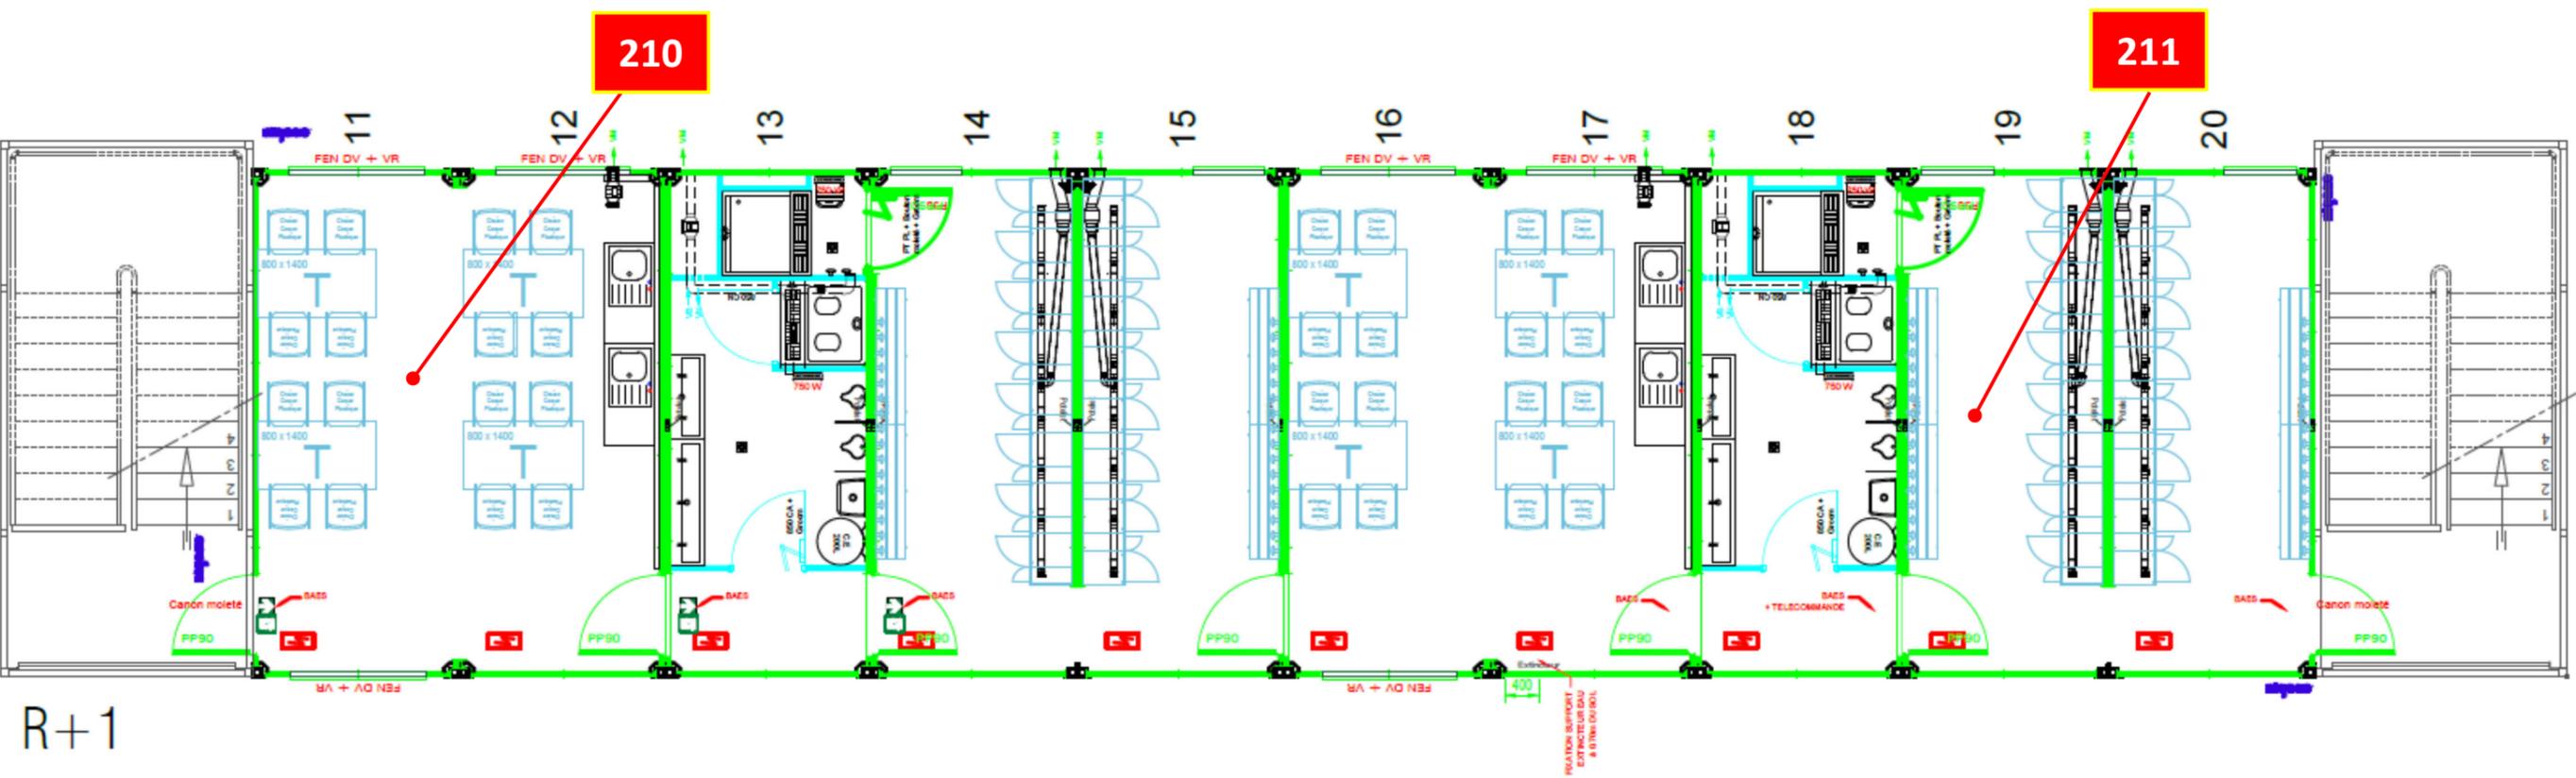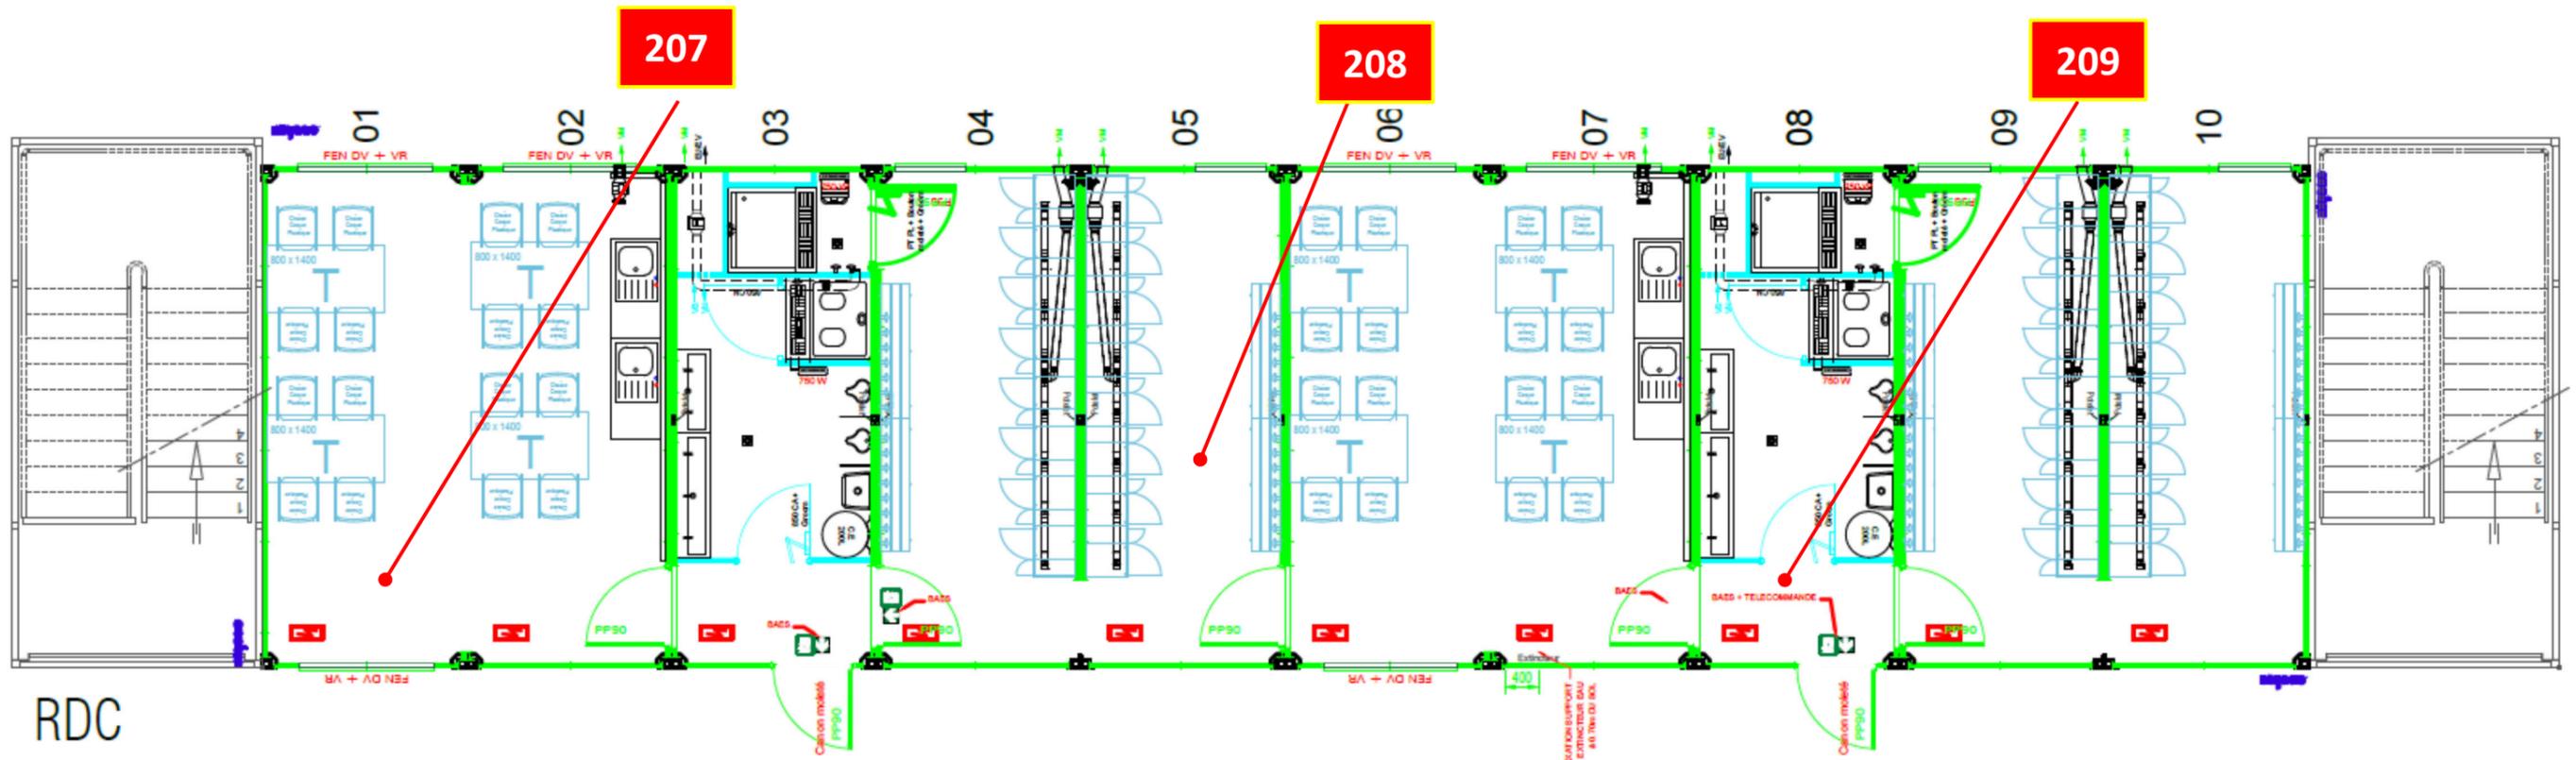


PAZ – BASE VIE – Algeco – Compagnons – Plan de localisation des analyses MOA 2-2

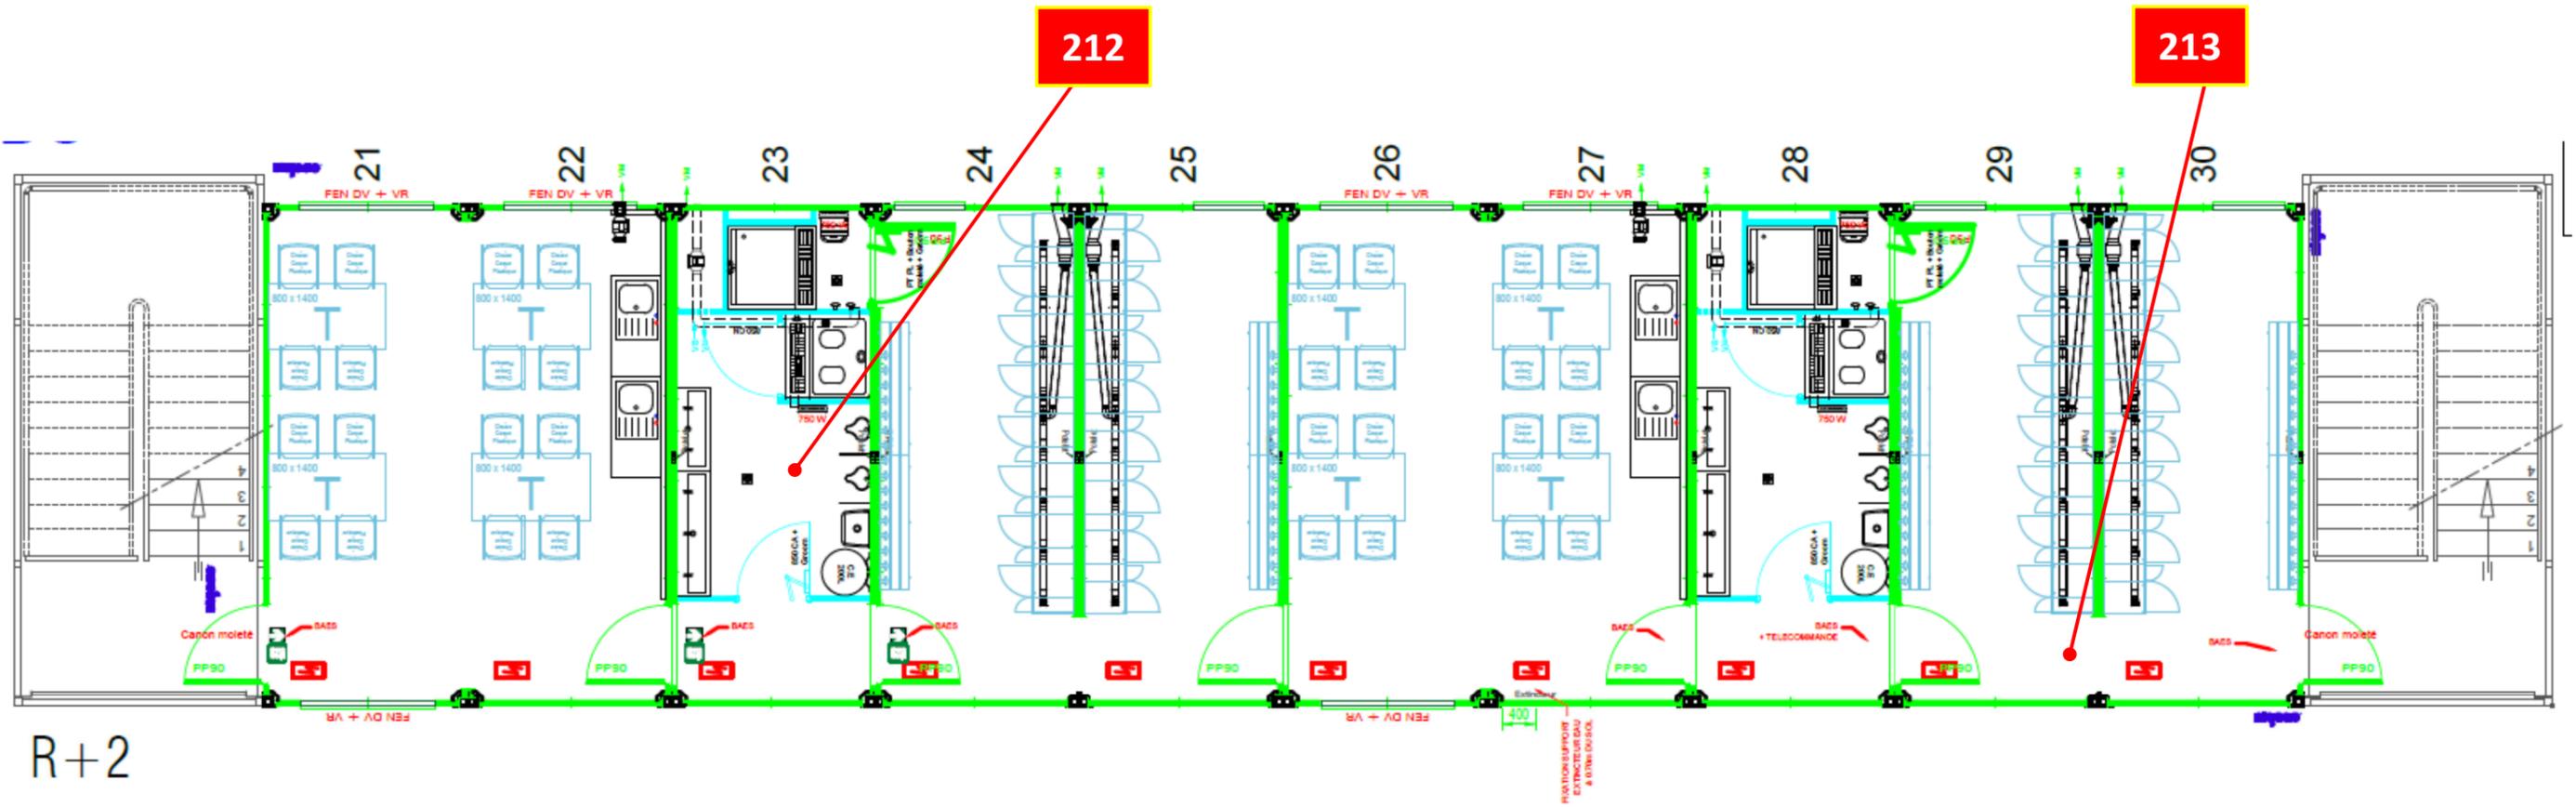

PAZ – BASE VIE – Cougnault – Compagnons – Plan de localisation des analyses MOA 1-2

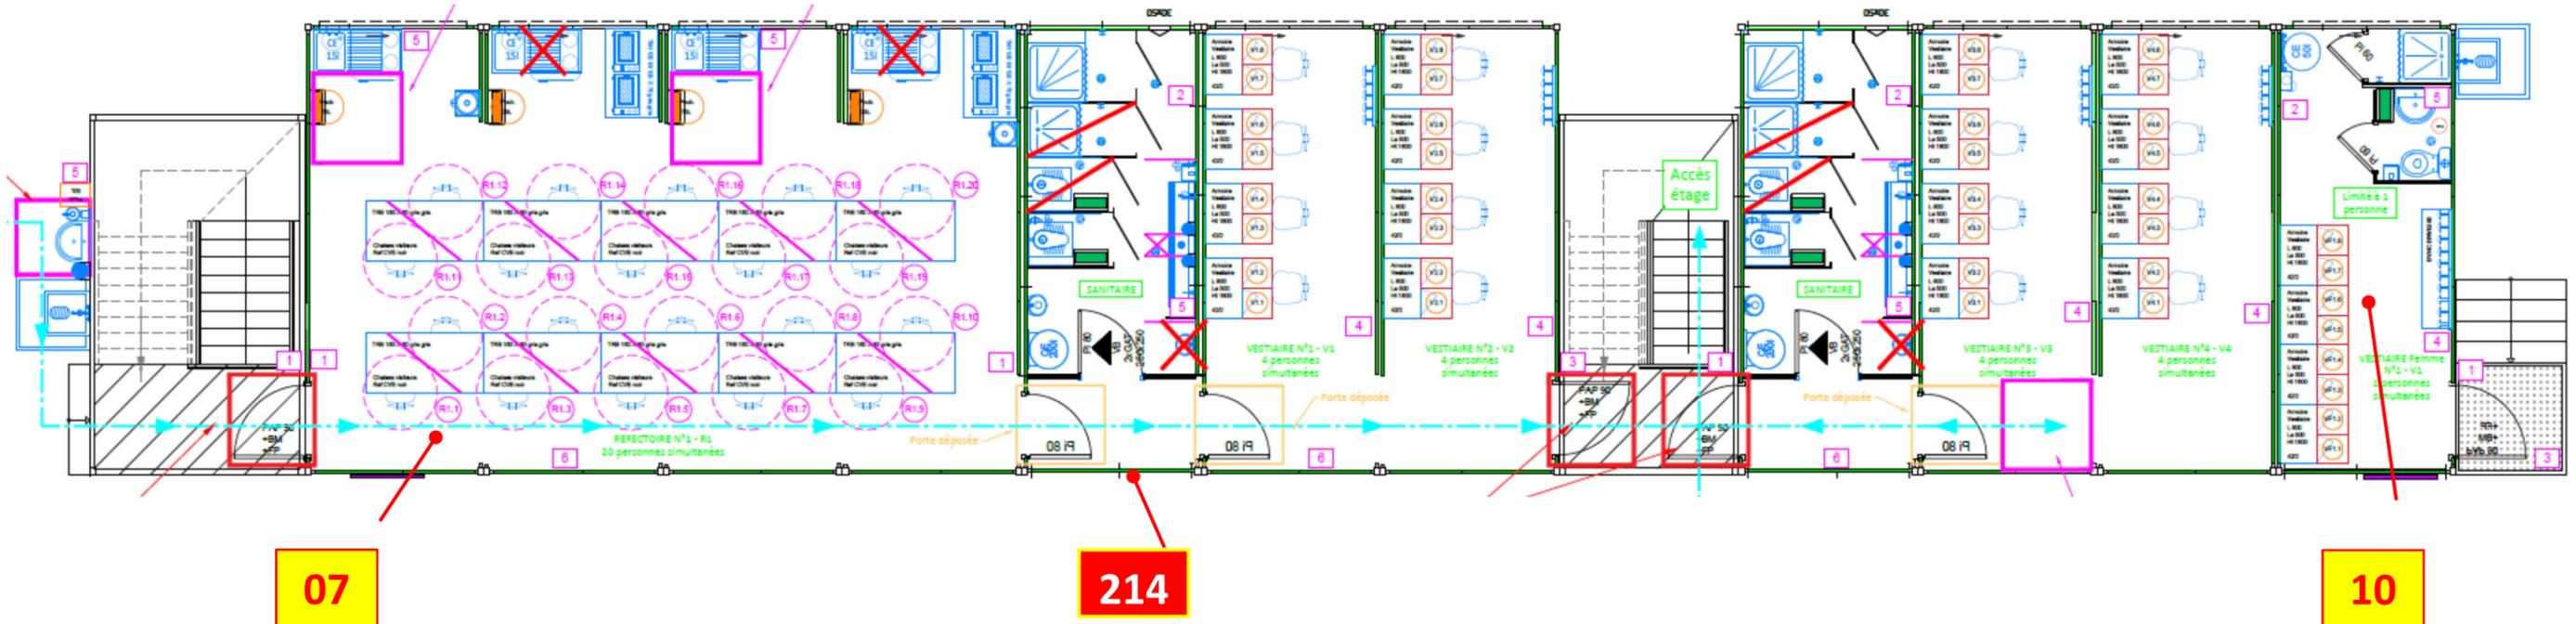


Rez de chaussée

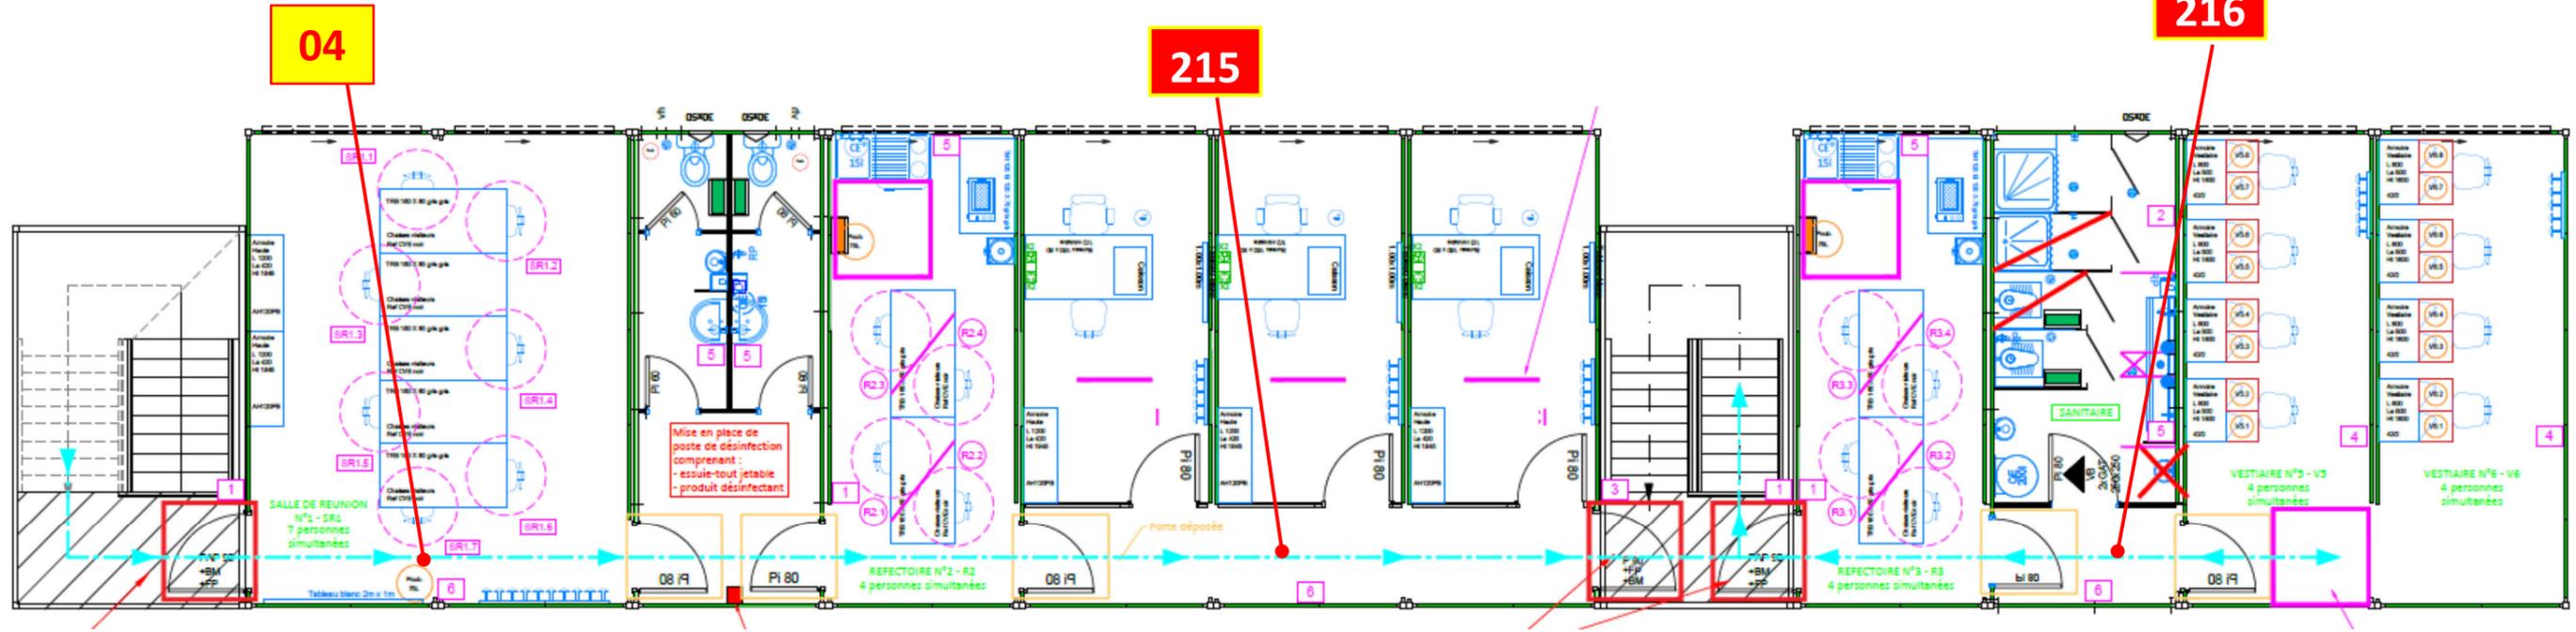


1^{er} étage

PAZ – BASE VIE – Cougnault – Compagnons – Plan de localisation des analyses MOA 2-2

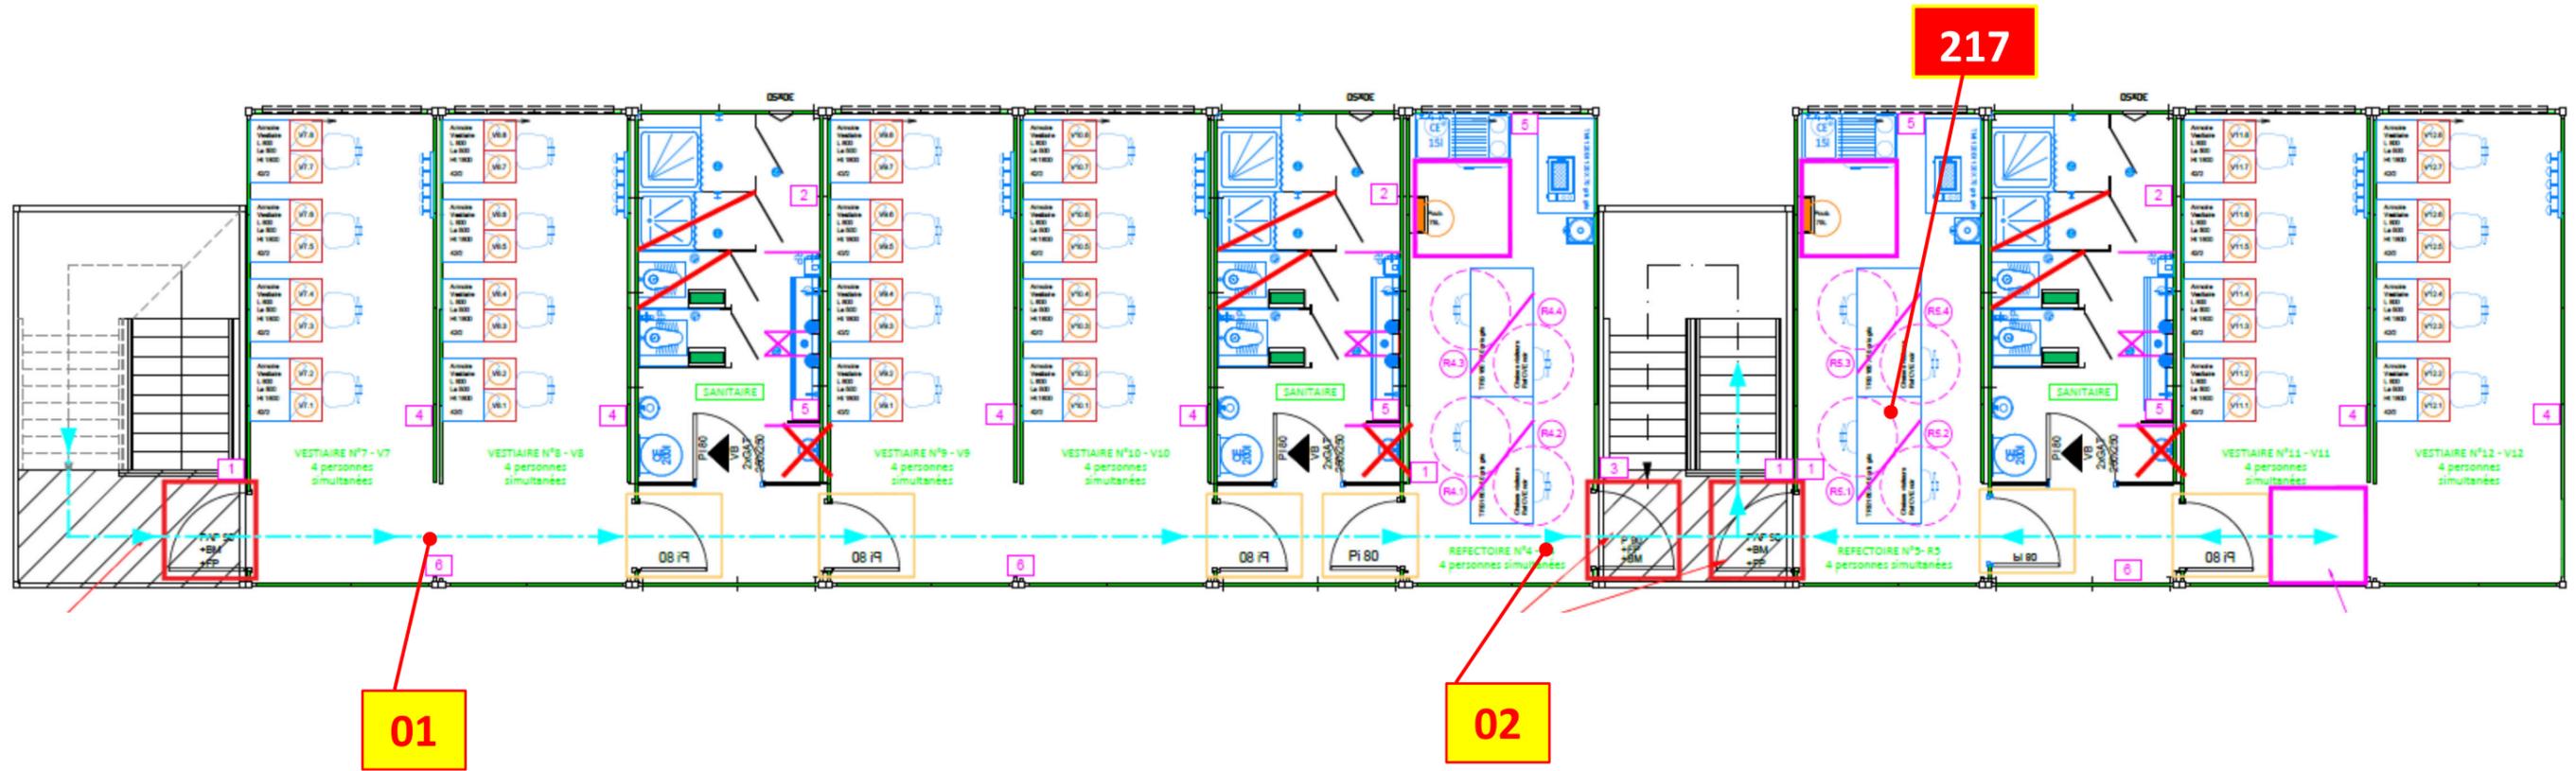



2^{ème} étage

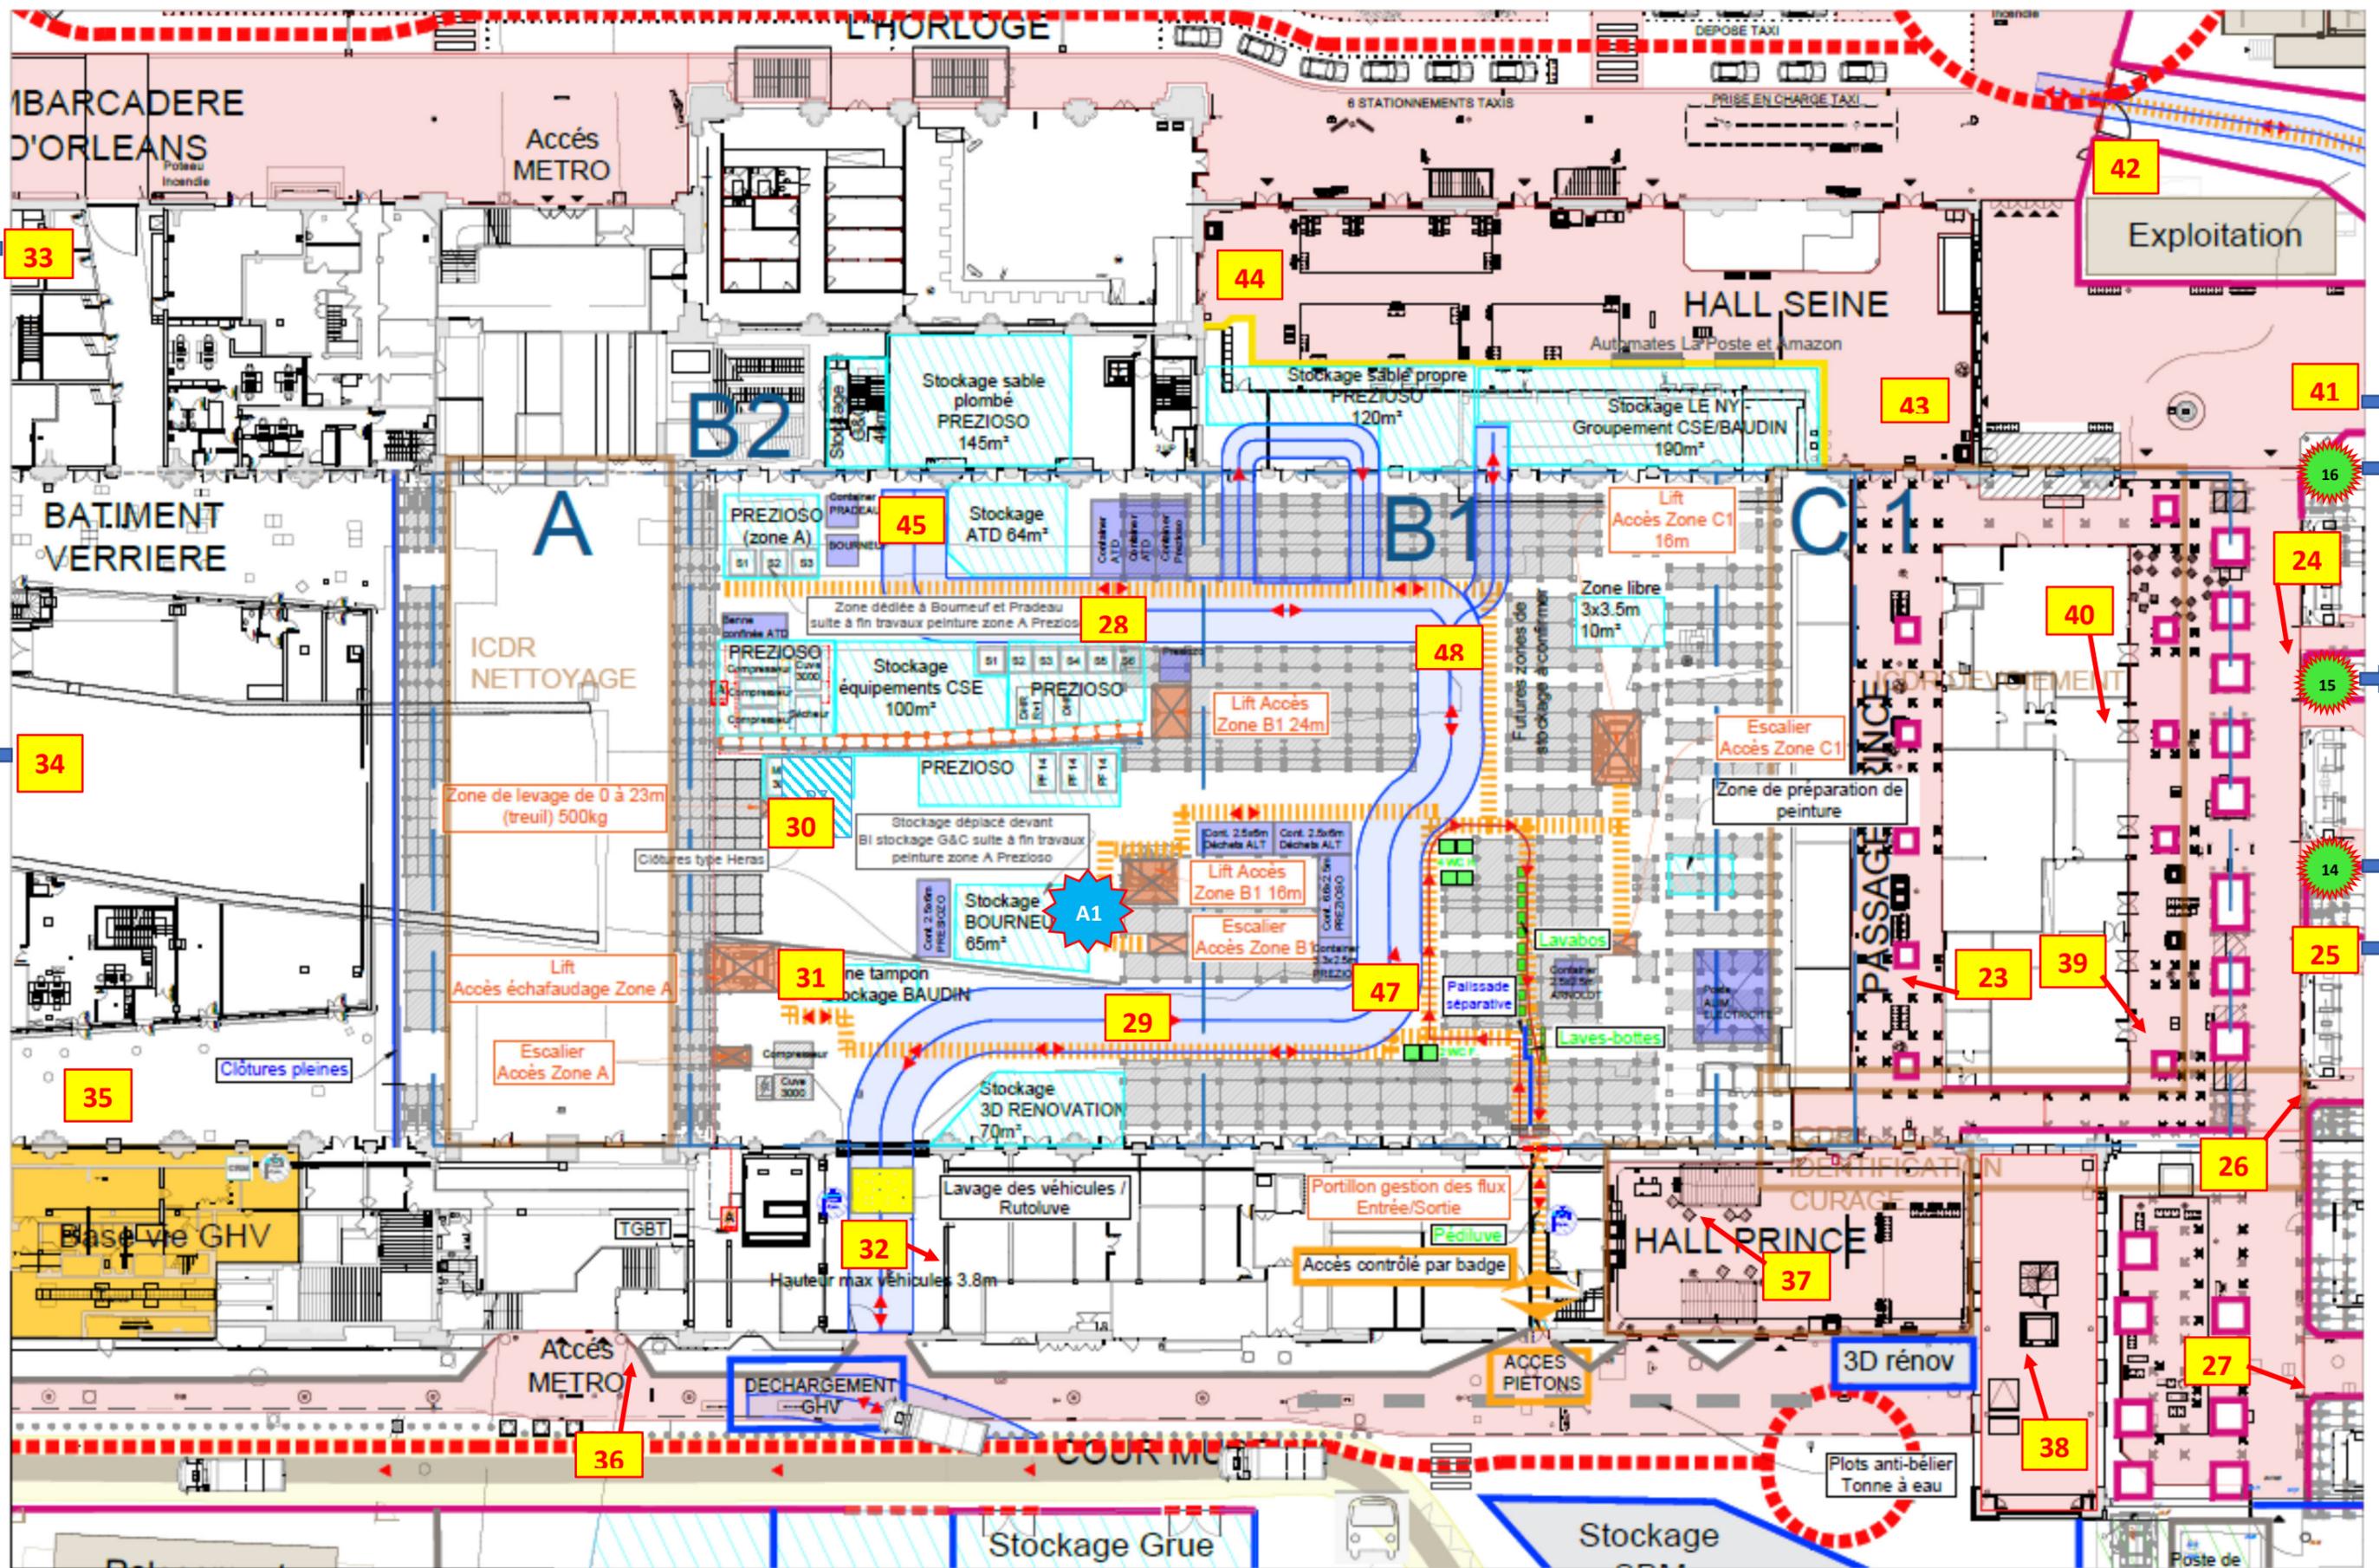


PAZ - PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER ZOOM GHV
 PHASE 1 : jusqu'au démontage zone C1 (MAJ plan 03-02-2021)

PAZ – GHV – Plan de localisation des analyses MOA 2-4

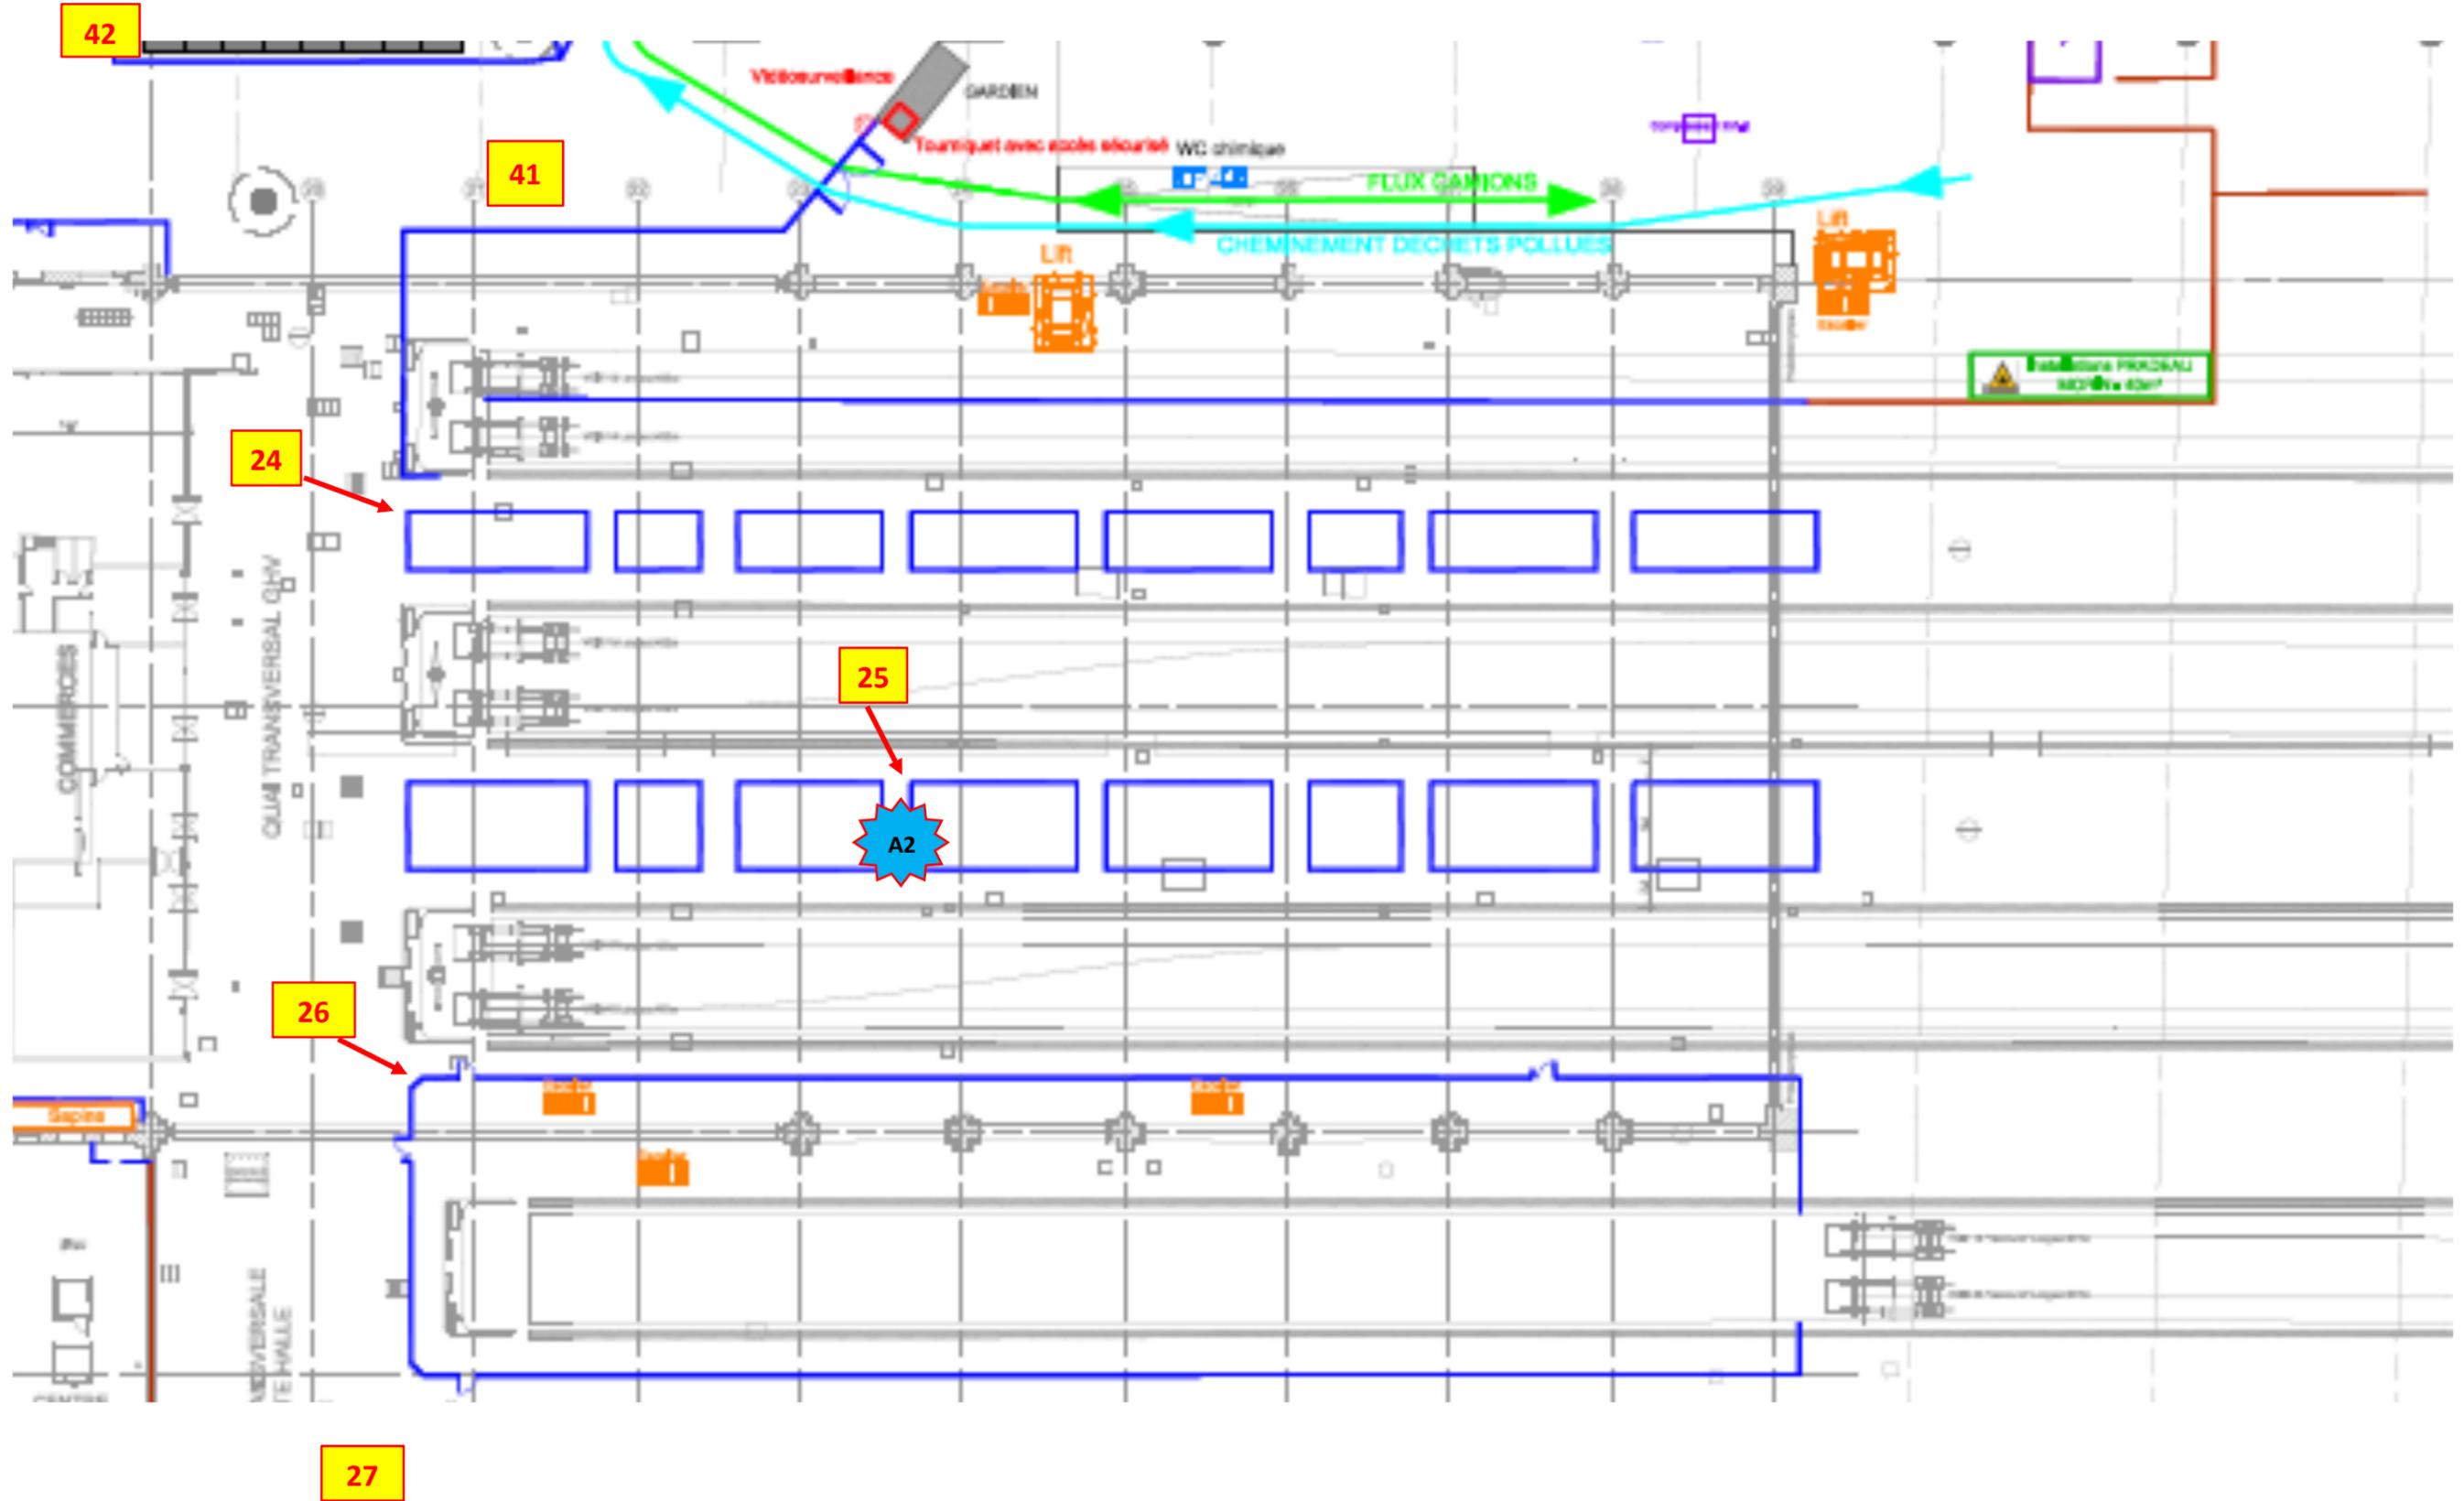

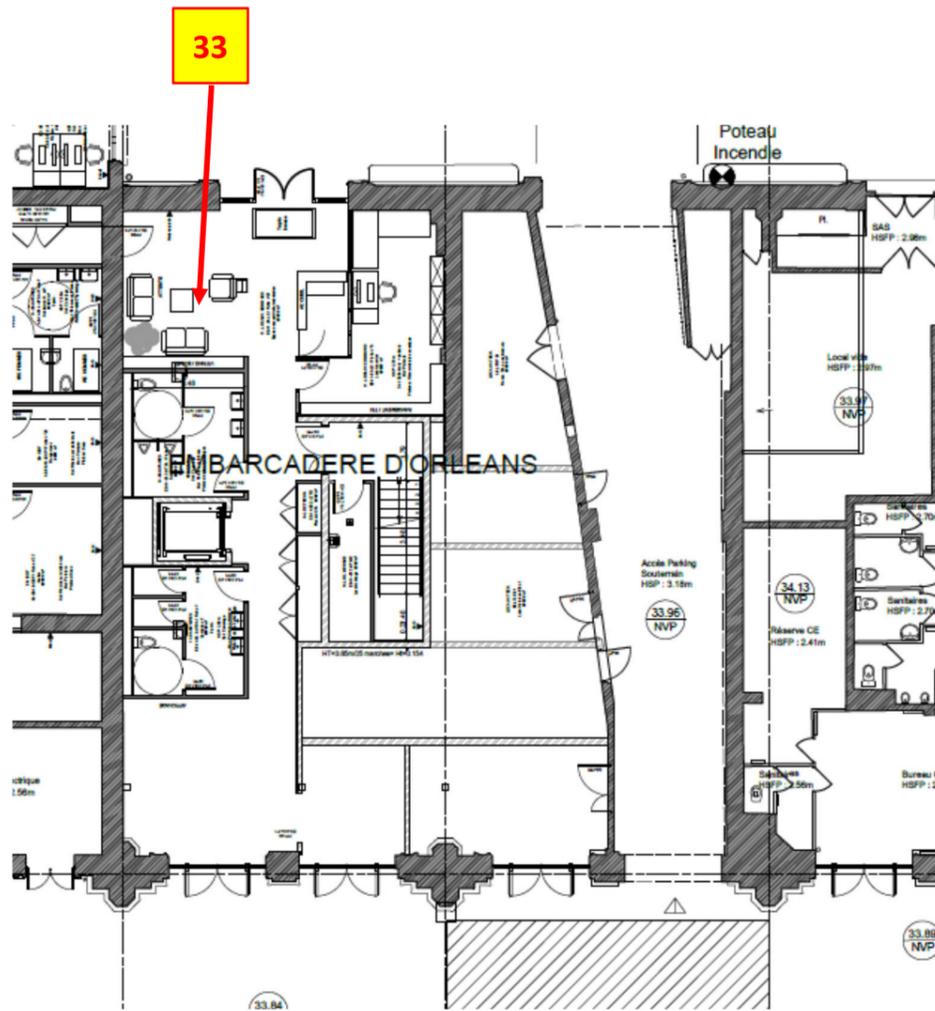

Embarcadere d'Orleans

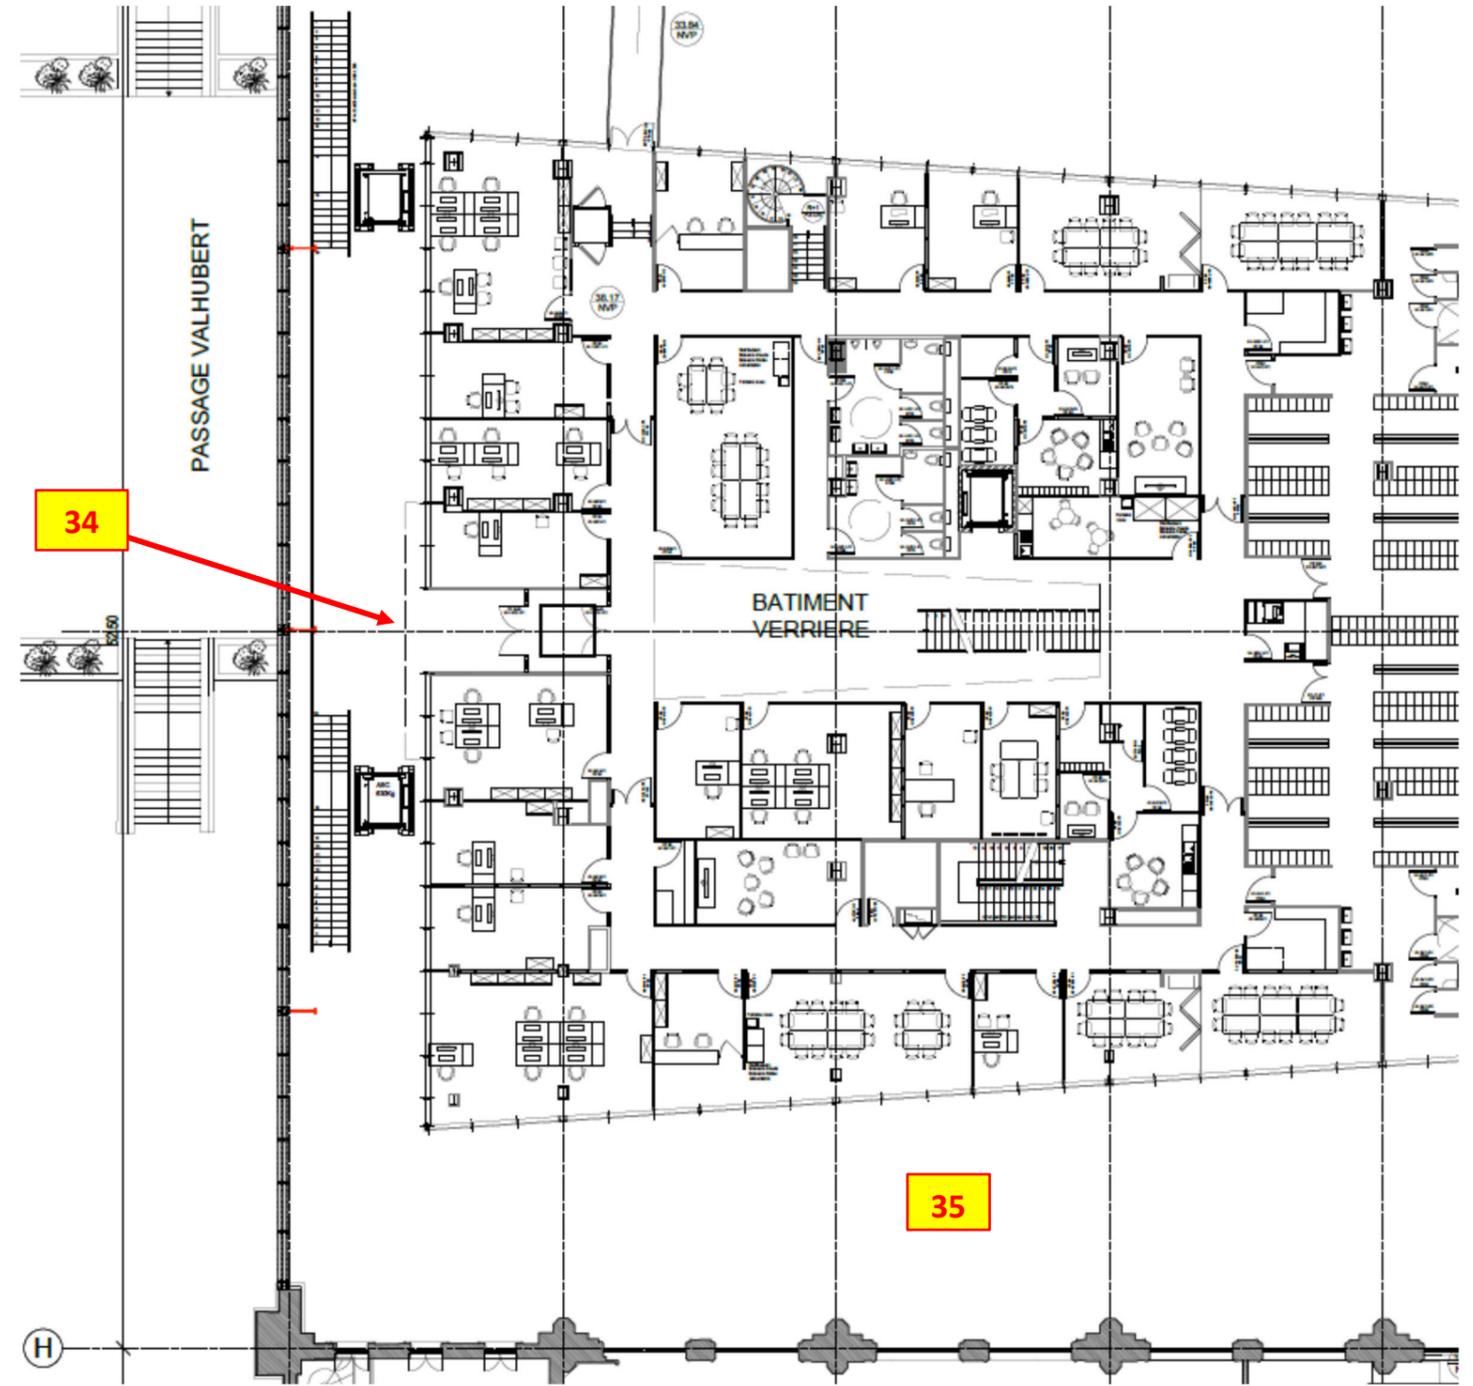

Bâtiment Verrière

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 1
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
 34-36 Rue Alphonse Pluchet
 BAGNEUX

28600
 FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
 EV21-21320 Page 1 sur 59
 Révision 1
 Ref. labo : EV21-21320.001

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 2
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 2 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.002

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSU 217
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 3 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.003

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 215
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 4 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.005

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 216
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 5 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.006

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 7
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 6 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.007

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 214
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 7 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.008

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 10
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 8 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.009

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 11
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 9 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.010

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 12
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 10 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.011

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 13
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 11 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.012

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 17
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 12 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.013

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 201
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 13 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.014

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 19
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 14 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.015

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 200
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 15 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.016

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 21
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 16 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.017

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 22
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 17 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.018

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 207
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 18 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.019

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 208
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 19 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.020

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 209
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 20 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.021

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 210
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 21 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.022

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 211
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 22 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.023

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 212
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 23 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.024

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 213
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 24 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.025

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 24
Description: Carrelage voie 15/14
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 25 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.027

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 25
Description: Carrelage Voie 16
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
 34-36 Rue Alphonse Pluchet
 BAGNEUX

28600
 FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
 EV21-21320 Page 26 sur 59
 Révision 1
 Ref. labo : EV21-21320.028

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	35,60	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	356,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 26
Description: Carrelage Voie 19/18
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 27 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.029

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 27
Description: Carrelage
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 28 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.030

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 28
Description: Béton
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 29 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.031

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	52,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	520,00	µg/m ²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 29
Description: Béton
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
 34-36 Rue Alphonse Pluchet
 BAGNEUX

28600
 FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
 EV21-21320 Page 30 sur 59
 Révision 1
 Ref. labo : EV21-21320.032

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	27,60	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	276,00	µg/m ²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 30
Description: Béton
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
 34-36 Rue Alphonse Pluchet
 BAGNEUX

28600
 FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
 EV21-21320 Page 31 sur 59
 Révision 1
 Ref. labo : EV21-21320.033

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	45,20	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	452,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 31
Description: Béton
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 32 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.034

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	73,20	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	732,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBS0 32
Description: Béton
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 33 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.035

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	47,20	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	472,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 33
Description: Carrelage
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
 34-36 Rue Alphonse Pluchet
 BAGNEUX

 28600
 FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
 EV21-21320 Page 34 sur 59
 Révision 1
 Ref. labo : EV21-21320.036

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 34
Description: Béton
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 35 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.037

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 35
Description: Revêtement noir
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 36 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.038

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 36
Description: Enrobés
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 37 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.039

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	24,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	240,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 37
Description: Carrelage
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 38 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.040

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 38
Description: Carrelage
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 39 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.041

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 39
Description: Carrelage
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 40 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.042

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 40
Description: Parquet
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 41 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.043

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 41
Description: Revêtement goudron
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 42 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.044

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 42
Description: Devant Algéco
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
 34-36 Rue Alphonse Pluchet
 BAGNEUX

 28600
 FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
 EV21-21320 Page 43 sur 59
 Révision 1
 Ref. labo : EV21-21320.045

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 43
Description: Carrelage
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 44 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.046

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 44
Description: Carrelage
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 45 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.047

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 45
Description: Béton
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 46 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.048

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	68,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	680,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 47
Description: Béton
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 47 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.049

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PBSO 48
Description: Béton
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 48 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.050

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PB202
Description: Carrelage
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
 34-36 Rue Alphonse Pluchet
 BAGNEUX

28600
 FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
 EV21-21320 Page 49 sur 59
 Révision 1
 Ref. labo : EV21-21320.051

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	< 200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PB203
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 50 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.052

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PB204
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 51 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.053

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PB205
Description: Carrelage
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 52 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.054

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PB206
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 53 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.055

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PB218
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
 34-36 Rue Alphonse Pluchet
 BAGNEUX

28600
 FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
 EV21-21320 Page 54 sur 59
 Révision 1
 Ref. labo : EV21-21320.056

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	48,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	480,00	µg/m ²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PB219
Description: Lino
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 55 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.057

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	72,80	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	728,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: TEST
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 56 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.058

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PSO 23
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
34-36 Rue Alphonse Pluchet
BAGNEUX

28600
FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
EV21-21320 Page 57 sur 59
Révision 1
Ref. labo : EV21-21320.059

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<200,00	µg/m²		/ 1 000

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : CDE 0198455 1 / 6005 / F14799
Devis : DE20-2646
Reçu EVRY, le 10/08/21 **Prélevé le** 10/08/21
Demandeur: Jean-Charles BALTIMORE
ClientID: PSO 4
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

DEKRA
 34-36 Rue Alphonse Pluchet
 BAGNEUX

28600
 FRANCE

EVRY, le 13 - août - 21

RAPPORT D'ESSAI
 EV21-21320 Page 58 sur 59
 Révision 1
 Ref. labo : EV21-21320.060

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
PLOMB EN UG(*)	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE	NF X 46-032/Selon Arrêté du 19 Aout 2011 consolidé	11/08/2021	< 200,00	µg/m²		/ 1 000